

22/2016

SZARVASI POLGÁRMESTERI
HIVATAL
ÉS TELEPHELYEI

5540 SZARVAS
Szabadság út 36.

Tűzvédelmi Szabályzat

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. §. (1) bekezdése és a 30/1996. (XII. 6.) BM. Illetve a 54/2014 (XII. 5.) BM. (OTSZ) rendeletek alapján az alábbi

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATOT

adom ki.

Minden vezető beosztású dolgozó köteles ezen tűzvédelmi szabályzatot teljes egészében megismerni, a benne foglaltakat munkája során alkalmazni. Beosztás változás, illetve személycsere esetén az utasítás munkaköri átadás – átvétel tárgyát képezi.

A HIVATAL TŰZVÉDELMI SZERVEZETE:

- 1. POLGÁRMESTER**
- 2. JEGYZŐ**
- 3. OSZTÁLYVEZETŐK**
- 4. HIVATALI GONDNOK**
- 5. KÖZTISZTVISELŐK, HIVATALI MUNKATÁRSOK**

POLGÁRMESTER FELADATAI

- 1. A létesítmény tulajdonosa (Szarvas Városi Önkormányzat) képviselőjeként felelős a vezetése alatt álló intézmény tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban és szabályzatokban foglaltak végrehajtásáért és végrehajthatásáért.**
- 2. A Katasztrófavédelem által tartott tűzvédelmi ellenőrzéseken részt vesz, vagy intézkedésre jogosult megbízottjával képviselteti magát.**
- 3. A Munka Törvénykönyv, illetve a munkaszerződés alapján szabálysértési eljárást kezdeményez a Tűzvédelmi Szabályzatban rögzített szabályok, előírások megszegőivel szemben.**
- 4. Biztosítja a Hivatal működtetéséhez szükséges anyagi javakat, tűzvédelmi eszközök, felszerelések, berendezések vásárlása illetve fejlesztésekor.**

JEGYZŐ FELADATAI

- 1. A Jegyző a Hivatal tűzvédelmi helyzetére, valamint a tűzoltás feltételeire kiható változást, annak megtétele előtt legalább 15 nappal köteles az illetékes Katasztrófavédelmi kirendeltségnek (szeghalom) bejelenteni és gondoskodni a tűzoltás feltételeiről.**
- 2. Nyilvántartatja a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett dolgozókat és gondoskodik a tűzvédelmi szakvizsgák érvényességéről.**
- 3. Elvégezteti a Hivatal helyiségeinek tűzveszélyességi kockázati besorolását. A változásokat figyelemmel kíséri és azoknak megfelelően módosíttatja a besorolást.**
- 4. Szervezteti és irányíttatja a dolgozók tűzvédelmi oktatását.**
- 5. A Katasztrófavédelem megkeresésére, a megelőző tűzvédelmi rendelkezések megállapítása céljából köteles a tűzvédelmi helyzet értékeléséhez szükséges**

- adatokat a hatóság rendelkezésére bocsátani. Szükség esetén szakvéleményt kikérni. Rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok, előírások megtartását, hiányosság esetén intézkedik annak megszüntetésére.
6. Megszervezi a létesítmény tűzvédelmi szervezetét és biztosítja működési feltételeit.
 7. Az Önkormányzat, illetve Hivatal bővítési terveinek elkészítéséről, új gépek, berendezések, technológiák alkalmazása előtt tűzvédelmi szakembert tájékoztat és a döntések meghozatalánál véleményét figyelembe veszi.
 8. Új beruházás vagy tevékenység változás esetén szakhatósággal konzultál és beszerzi a szükséges szakhatósági engedélyeket.
 9. Írásban engedélyezi az alkalmi tűzveszélyes tevékenységet, illetve erre alkalmas személyt bíz meg.

OSZTÁLYVEZETŐK FELADATAI

1. Átruházott hatáskörben közvetlenül szervezik és irányítják a tűzvédelmet saját munkaterületükön.
2. Évente egy alkalommal részt vesznek a Hivatal egészére kiterjedő tűzvédelmi szemlén. Személyesen részt vesznek a Katasztrófavédelem által tartott tűzvédelmi szemléken.
3. Gondoskodnak a felügyeletük alá tartozó dolgozók tűzvédelmi oktatásáról, az új felvételes dolgozók munkába lépés előtti valamint az időszakos munkavállalók munka kezdetén történő tűzvédelmi oktatásáról.

HIVATALI GONDNOK FELADATAI

1. Gondoskodik arról, hogy a létesítmény területén üzemeltetett és üzemelésre kerülő gépek, berendezések, eszközök, vonatkozásában a létesítési és a használat tűzvédelmi rendelkezései, előírásai, az MSZ. szabványok előírásai maradéktalanul végrehajtást nyerjenek. Biztosítja, hogy ezen berendezések engedélyek okiratai, üzemeltetési engedélye, műszaki és karbantartási előírásai, valamint a szükséges biztonsági előírásokat tartalmazó gépkönyv az üzemeltető vezetőnek rendelkezésére álljon.
2. Felelős a létesítmény területén villamos hálózat, a létesítmények villamos berendezése, a villámhárítók és tartozékaik műszaki állapotának, a rendszeres karbantartásának az ellenőrzéséért, az MSZ. szabványokban előírt állapotban tartásáért.

- 3. Gondoskodik a Hivatal tűzvédelmi kockázati besorolásától függően a jogszabályban meghatározott időközönként elvégezendő villamos és tűzvédelmi felülvizsgálatokról, intézkedik a hiányosságok megszüntetéséről.**
- 4. Évente egy alkalommal részt vesz a Hivatal egészére kiterjedő tűzvédelmi szemlén. Személyesen részt vesz a Katasztrófavédelem által tartott tűzvédelmi szemléken.**

KÖZTISZTISELŐK, HIVATALI MUNKATÁRSÁK FELADATAI

- 1. A tüzesetek megelőzése érdekében minden hivatali munkavállaló köteles a Tűzvédelmi Szabályzatban, jogszabályokban, műszaki leírásokban foglaltakat betartani, munkáját körültekintően végezni úgy, hogy tüzeset ne következessen be.**
- 2. Minden munkahelyen a munka, tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.**

Az ellenőrzés terjedjen ki a Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak megtartására:

 - a villamos berendezések feszültségmentesítésére,**
 - a tüzelő, fűtő berendezések, villamos készülékek használaton kívül helyezésére,**
 - közlekedési utak szabadon tartására, tűzoltó készülékek, felszerelések hozzáférhetőségének biztosítására,**
 - a hulladék eltávolítására,**
 - nyílászárók lezárására,**
 - az esetlegesen párologó tűzveszélyes anyagok elzárására,**
 - minden egyéb, a tűz keletkezését előidézhető vagy a tűz oltását kedvezőtlenül befolyásoló körülmény megszüntetésére.**

*A Hivatal és telephelyeinek építményeire, a tűzszakaszra,
illetőleg a helyiségekre, a szabadterekre és veszélyességi
övezetekre vonatkozó általános érvényű tűzvédelmi használati
szabályok és előírások*

1. Általános tűzvédelmi szabályok

Az építményt csak használatbavételi (üzemeltetési) engedélyben megállapított rendeltetésének megfelelően, a tűzvédelmi előírások betartásával szabad használni.

Az építményben csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagot szabad tartani. Az építmény üzemi helyiségeiben a Robbanásveszélyes és Tűzveszélyes osztályba tartozó anyagból csak a zavartalan termeléshez szükséges mennyiséget szabad tartani.

A tevékenység során keletkezett hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, a munka befejezése után el kell távolítani a helyiségekből, gépekről stb.

A növényi olajjal, zsírral szennyezett éghető anyagot jól záró fedővel ellátott, nem éghető edényben kell gyűjteni, vagy erre a célra kijelölt helyen kell tartani.

A helyiséget, gépet és berendezést állandóan tisztán kell tartani.

Tűzveszélyes folyadékot szállító csőrendszernél és tároló edénynél, továbbá gépnél és berendezésnél a folyadék csepegését meg kell akadályozni.

Az építményben lehetőleg fémből készült öltözőszekrényt kell használni. Az olajos, zsíros munkaruha csak fém öltözőszekrényben helyezhető el. A Robbanásveszélyes övezetbe tartozó létesítmények munkahelyein öltözőszekrényt nem szabad elhelyezni.

Az építményben a tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a munkahelyeket. Az ellenőrzéssel megbízott személy köteles megszüntetni, vagy megszüntetésére haladéktalanul intézkedni minden olyan szabálytalanságot, amely tüzet okozhat.

A helyiség bejáratainál a tűzveszélyre és a szükséges magatartásra figyelmeztető táblát kell kifüggeszteni.

2. Dohányzás

Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyen, és annak közvetlen közelében szabad. A dohányzási tilalmat a vonatkozó rendeletnek megfelelő táblával kell jelölni.

A robbanásveszélyes övezetbe tartozó helyiségbe, építménybe, szabadterbe gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad. A kijelölt dohányzóhelyen nem éghető anyagú edénybe kell az elhasznált dohányneműt gyűjteni, tárolni.

A cég működési területén a dohányzásra külön szabályzatot kell alkotni.

3. Közlekedési út

A létesítményben a közlekedési utakat állandóan szabadon kell tartani.

A létesítmény belső közlekedési útjait úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén az ott tartózkodó személyek akadálytalanul a szabadba mehessenek.

A kapubejáratot, folyosót, lépcsőt, belső közlekedési utat, kijáratot, vészkijáratot, teljes szélességében állandóan szabadon kell tartani. 40 méternél szélesebb üzemi helyiségben, középen vagy két oldalon hosszirányban egyenes vonalban végighaladó 3 méter széles, 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirányú utat, 40 méternél nem szélesebb üzemi helyiségben hosszirányban 2,4 méter széles, valamint 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirányú utat, 15 méternél nem szélesebb üzemi helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben 1 méter széles utat kell biztosítani. Éghető anyag zárttéri raktározásánál, tárolásánál 5 méter tárolási magasságig 1,8 méter, nagyobb tárolási magasság esetén 3 méter széles, keresztirányban 25 méterenként 1 méter széles utat kell biztosítani.

A létesítményben (üzemi és raktárhelyiségek) a közlekedési út széleit 10 cm. Széles, feltűnő színű festéssel meg kell jelölni.

4. Kijárat, vészkiárat

A helyiségek közötti ajtót és egyéb nyílászáró szerkezetet nyitva kell tartani. A Robbanásveszélyes övezetbe sorolt helyiség ajtaját önműködő csukószerkezettel kell ellátni, vagy a nyitva tartás ideje alatt a felügyeletéről kell gondoskodni.

Üzemeltetés alatt a helyiség kijáratát és vészkiáratát kulccsal, vagy retesszel nem szabad lezárni.

A Robbanásveszélyes, illetve Tűzveszélyes övezetbe tartozó létesítményben a kijáratot, utat, folyosót és lépcsőt a szabványban rögzített irányjelző felirattal kell ellátni.

5. Raktározás, tárolás

A Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok nemenként csoportosítva együtt is tárolhatók, kivéve azokat az anyagokat, amelyeknek egymásra való vegyi hatása tüzet, vagy robbanást idézhet elő.

Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal együtt tárolni nem szabad. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét rendszeresen ellenőrizni kell és a káros felmelegedést meg kell akadályozni.

Szilárd éghető anyag (gömb és tűzifa) 6 méter széles, 20 méter hosszú, 4 méter magas asztagban tárolható maximum, épülettől 12 méternél nagyobb távolságban.

Éghető anyag 5 méteres szakaszai között 1 méter széles utat kell szabadon hagyni. Szabadban történő tárolás esetén a tárolási egységek 2 méter, sorok között 4 méter, kerítéstől 1 méter, göngyöleg tárolása esetén minden irányban 20 méter távolságot kell betartani. Éghető anyagból készült földem között legalább 50 cm. légteret kell biztosítani.

Állványos tárolás esetén - a raktározási magasságtól függetlenül – fő közlekedési út legalább 1,2 méter, a közlekedési út pedig legalább 80 cm. legyen.

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag egyedi és gyűjtő csomagolásán az anyag robbanásra, vagy heves égésre való hajlamát szövegesen, vagy piktogrammal kell jelölni.

6. Tüzelő és fűtőberendezések

Az építményekben, helyiségekben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetve használható, amely rendeltetésszerű működés során nem okozhat tüzet, vagy robbanást.

Az égéstermék-elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a teljesítményének megfelelő, illetve arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni.

A fűtést és annak felügyeletét a berendezést nem ismerő, vagy arra egyébként alkalmatlan személyre bízni nem szabad.

Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék maximális hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni.

A tüzelő- és fűtőberendezés, valamint a környezetében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett sem haladja meg az éghető anyag gyulladási hőmérsékletének kétharmadát.

A Robbanásveszélyes övezetbe tartozó helyiségen füstcsövet átvezetni nem szabad.

A Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot és tűzveszélyes folyadékot a központi fűtőberendezés vezetékétől és fűtőtestétől 1 méter távolságon belül elhelyezni nem szabad.

A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli olajtüzelésű berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni.

7. Tűzveszélyes tevékenység

Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat mindaddig, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.

Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi

követelményeknek megfelelő, erre a célra kijelölt helyen szabad végezni.

Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak a létesítmény

vezetője, vagy megbízottja előzetes írásbeli engedélye alapján szabad végezni.

A külső vállalat által végzett tűzveszélyes tevékenységre az engedély kiadása a külső vállalat igazgatójának, vagy megbízottjának a feladata. Az engedélyt azonban a létesítmény vezetőjével láttamoztatni kell, aki azt szükség esetén - a helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.

A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyezőnek be kell jelenteni.

Szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. Nyílt lánggal járó tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező (hegesztés, ívhegesztés, lánghegesztés) személy végezhet.

8. Hasadó - nyíló felület

A Robbanásveszélyes övezetbe tartozó helyiséget - a robbanási túlnyomás levezetése céljából - hasadó-nyíló felület alkalmazásával kell létesíteni.

A hasadó-nyíló felületet a vonatkozó szabvány szerint kell kialakítani.

9. Világító berendezés

A Robbanásveszélyes övezetbe tartozó helyiségben, szabadtéren, építményben robbanást nem okozó, Tűzveszélyes, illetve Nem tűzveszélyes övezetbe tartozó helyiségben, szabadtéren, építményben a környezetre gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható.

A biztonsági berendezéshez és világításhoz, továbbá a térvilágításhoz külön leválasztó főkapcsolót kell létesíteni.

A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után a hálózatról le kell választani.

A villamos berendezést, ha jogszabály, illetve nemzeti szabvány másként nem rendelkeznek:

- A Robbanásveszélyes övezetbe tartozó építményben, szabadtéren legalább három évenként,

- A Tűzveszélyes, illetve Nem tűzveszélyes övezetbe tartozó építményben, szabadtéren legalább hat évenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni.

10. Villamos berendezés

A létesítmény villamos berendezéseit a vonatkozó szabvány szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni.

Az építmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani.

A biztonsági berendezéshez és világításhoz továbbá a térvilágításhoz külön leválasztó főkapcsolót kell létesíteni.

A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén, üzemekben pedig a napi munka befejezése után a hálózatról le kell választani.

A villamos berendezést, ha jogszabály, illetve állami szabvány másként nem rendelkezik:

- A Robbanásveszélyes övezetbe tartozó építményben, szabadtéren legalább három évenként,

- A Tűzveszélyes, illetve Nem tűzveszélyes övezetbe tartozó építményben, szabadtéren legalább hat évenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni.

11. Gépi berendezés

A Robbanásveszélyes övezetbe tartozó helyiségben és szabad téren csak robbanásbiztos erő- és munkagépet, készüléket, belső égésű motort szabad elhelyezni, illetőleg használni.


A Tűzveszélyes övezetbe tartozó helyiségben, illetőleg építményben csak olyan belső égésű motort szabad elhelyezni, használni, amely a környezetére gyújtási veszélyt nem jelent. Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés, vagy a nyomás emelkedése tüzet, vagy robbanást idézhet elő, a technológia szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését, illetőleg a hőmérséklet, vagy nyomás további emelkedését meghatározott biztonsági határértéken megszünteti.

A forgó, súrlódó gépalkatrésznél a tengelynél tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni.

A tűzveszélyes gépi berendezéseket a gyártó, forgalombahozó a biztonságos használatra vonatkozó technológiai, illetőleg kezelési utasítással köteles ellátni.

12. Tűzoltó berendezés, készülék, felszerelés

Tűzoltó készüléket az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet 16. mellékletének 1. táblázata alapján, oltóanyag egységenként számolva kell kihelyezni. A tűzoltó készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a kijárat, illetőleg a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, helyükről eltávolítani, vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni nem szabad. A tűzoltó berendezést, készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot jogszabály, illetve állami szabvány előírásai szerint, azok hiányában évente ellenőrizni kell, az ellenőrzés megállapításairól nyilvántartást kell vezetni.

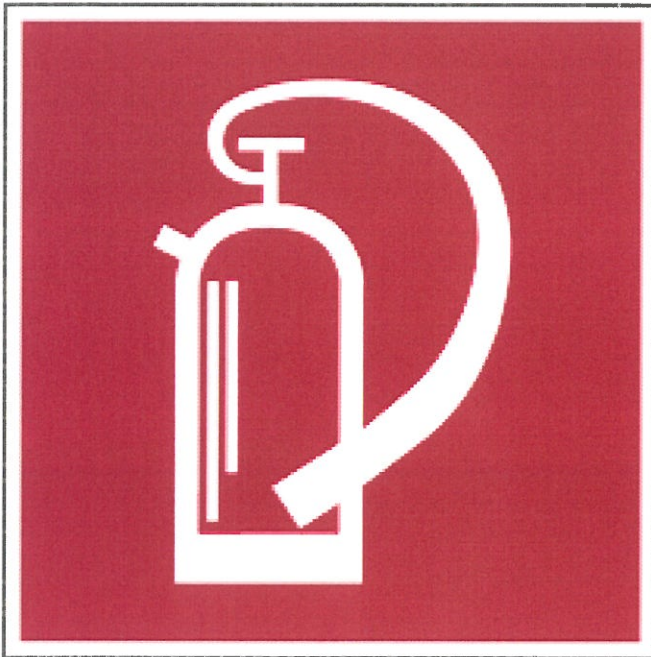

13. Menekülési útvonal, mentés, katasztrófa helyzet

Menekülési útvonalak táblával vannak ellátva a Hivatal területén. Az utánvilágító táblák eltakarása, eltávolítása szigorúan tilos. Sérülésük, meghibásodásuk esetén azonnali pótlásuk szükséges. A Hivatal területén tartózkodó, ügyet intéző állampolgárokat vészhelyzet esetén a munkavállalók terelik ki az épületből. A Hivatal udvarán a tűzoltóság, katasztrófavédelem, mentő, rendőrség szabad mozgását biztosítani kell.

A Hivatalban, zárt térben elhelyezett tűzoltó készülékeket az OTSZ szerint utánvilágító, a készüléket szimbolizáló táblával kell jelölni. A tűzoltó készülékeket illetve jelző tábláikat eltorlaszolni szigorúan tilos.

ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG ENGEDÉLYEZÉSE

A Hivatal területén alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a jegyző megbízásából csak a hivatal gondnok engedélye alapján, előzetes konzultáció után lehet végezni.

A dolgozók testi épsége, valamint az önkormányzat tulajdonának tűztől való megvédése érdekében alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (hegesztés, lángvágás, forrasztás stb.) a következő előírások betartásával lehet végezni:

- **A tűzveszélyes munkálatokat a munka megkezdése előtt a tulajdonosnak be kell jelenteni, aki tűzvédelmi szakember útján köteles az engedélyt kiadónak a betartandó előírásokat ismertetni.**
- **Hegesztésnél minden esetben állandó, egyéb tűzveszélyes munkánál pedig a helyi körülményektől függő állandó, vagy időszakos felügyeletről kell gondoskodni.**
- **A felügyeletet az engedély kiadója által megbízott személy látja el. Az engedélyt két példányban kell kiállítani. Az egyik példányt a munkavégzőnek, a másik példányt az intézményvezetőnek kell átadni.**
- **A tevékenység után a munkát végző (felügyeletet ellátó) a helyszínt köteles átvizsgálni és megszüntetni minden olyan körülményt, ami tüzet okozhat.**
- **A munkahelyet a tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt meg kell tisztítani az éghető anyagoktól, hulladékoktól.**
- **A hegesztés helyétől az éghető anyagokat legalább 5 méter távolságra kell elhelyezni, s célszerű letakarni nem éghető anyagú eszközzel.**
- **Ha a hegesztést éghető anyagú padozatú helyiségben végzik, úgy a padozatot 5 méteres körzetben vízzel fel kell locsolni.**
- **Ha a hegesztés falon átmenő szerelvényen történik, vagy a közelben faláttörés van, meg kell vizsgálni a szomszédos helyiséget is.**
- **Nyílt lánggal járó tűzveszélyes tevékenységet csak olyan személy végezhet, akinek meg van a szakképesítése és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik.**
- **Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet engedélyezők névjegyzéke:**

Hivatal gondnok

TŰZVÉDELMI OKTATÁS

**A Hivatal jegyzője köteles gondoskodni arról, hogy dolgozói a munka,-
illetőleg a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket munkába
állításuk előtt elsajátítsák és a tűz esetén végezendő feladatokat ismerjék,
illetve előírt tűzvédelmi szakvizsgát letegyék.**

**A munkáltató azokat a dolgozókat, akik a munkakörükhöz szükséges
tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkeznek, - annak megszerzéséig - az adott
munkakörben nem foglalkoztathatja.**

**A Hivatal a dolgozóit a munkába állításkor, ezt követően szükség szerint
köteles a munkakörükhöz megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesíteni. A
dolgozókat évente egy alkalommal, illetőleg ha munkakörük változik, vagy új
technológia kerül alkalmazásra, tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.**

A dolgozók az oktatáson való részvételüket aláírásukkal igazolják.

Az oktatás terjedjen ki:

- **A munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyességére.**
- **A munkahelyre vonatkozó megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre.**
- **Tűzjelzés lehetőségére, módjára.**
- **A tűz esetén követendő magatartásra, tűz eseténi feladatokra. Személyek
értesítése, mentése, anyagi javak mentése.**
- **A munkahelyen található, illetve elhelyezett tűzoltókészülékek, eszközök és
felszerelések használatára.**
- **A tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire.**

**A következő munkakörökben lévő dolgozók kötelezettek tűzvédelmi
szakvizsgára:**

- **A nyílt lánggal járó tevékenységet végzők és a Robbanásveszélyes osztályba
tartozó anyagfelhasználók, illetve gépkezelői, és azok közvetlen irányítója,
éghető gáz felhasználók.**

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁRA KÖTELEZETTEK JEGYZÉKE:

A Hivatal építményeire, szabadtereire és helyiségeire vonatkozó tűzvédelmi szabályok, előírások

1. IRODÁK, KAMERASZOBA

Az iroda helyiségek Tűzveszélyes osztályba, AK kockázati besorolásba tartoznak.

A helyiségek ajtóit, és a közlekedést szolgáló utakat eltorlaszolni átmenetileg sem szabad.

A tűzoltóság értesítése céljából a telefonkészülékek közelében jól látható helyen a Katasztrófavédelem és a tűzoltóság hívószámát (105, 112) fel kell tüntetni.

Az irodákban a papír és egyéb éghető hulladékok gyűjtésére megfelelő edényt (papírkosár) kell biztosítani, amelyeket naponta ki kell üríteni.

A helyiségekben esetenként használt elektromos főzőberendezések (kávéfőző, rezsó) alá nem éghető anyagú alátétet kell elhelyezni.

A munka befejezése után azokat az elektromos berendezéseket, készülékeket, amelyek nem folyamatos üzemet biztosítanak, a hálózatról le kell választani.

A munka befejezése után az irodákat tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálni. Az irodában magasabb tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tilos tárolni.

2. KÖZLEKEDŐ, FOGADÓTÉR

A közlekedő Tűzveszélyes osztályba, AK kockázati besorolásba tartozik. A helyiségben magasabb tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tilos tárolni. A közlekedőket teljes szélességében szabadon kell tartani, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. A közlekedőben elhelyezett tűzoltó készülékeket eltávolítani, eltorlaszolni, letakarni tilos.

3. VIZESBLOKK, NYILVÁNOS WC

A helyiségek Nem tűzveszélyes osztályba, AK kockázati besorolásba tartoznak. A helyiségekben magasabb tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tilos tárolni. A helyiségekben a közlekedést szolgáló utat és ajtót állandóan szabadon kell tartani.

A nyilvános WC-be Tűz-, illetve Robbanásveszélyes anyagot bevinni tilos. A helyiségekben tilos a dohányzás.

4. TEAKONYHA

A konyha helyiség Tűzveszélyes osztályba, AK kockázati besorolásba tartozik. A helyiségben a közlekedést szolgáló utat és ajtót állandóan szabadon kell tartani.

A konyhában elhelyezett gázüzemű főzőberendezések éves karbantartását és felülvizsgálatát el kell végezni.

A főzőberendezésekre vonatkozó használati utasítást jól látható helyen kell elhelyezni.

A konyhához tartozó közlekedő folyosón rendszeresített tűzoltó készüléket könnyen hozzáférhető helyre kell elhelyezni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

A munka befejezése után a helyiséget tűzvédelmi szempontból (főzőberendezések, tárolás stb.) át kell vizsgálni.

5. VENDÉGSZOBA

A szoba helyiség Tűzveszélyes osztályba, AK kockázati besorolásba tartozik. A helyiség közlekedést szolgáló ajtaját állandóan szabadon kell tartani.

A szobában dohányozni tilos. A szobában egyedi főzőberendezéseket (rezsó, kávéfőző) elhelyezni, illetve üzemeltetni tilos.

6. TÁRGYALÓ

A helyiség Tűzveszélyes osztályba, AK kockázati besorolásba tartozik. A helyiség ajtóit, a közlekedésre szolgáló utakat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. A helyiség ajtóit napközben kulccsal zárni nem szabad, éjszakára a kulcsokat az ajtóban vagy a titkárságon kell elhelyezni.

A tárgyalóban dohányozni tilos. A tárgyalót elhagyó utolsó személynek tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálnia a helyiséget, és a tűzveszélyre utaló szabálytalanságokat meg kell szüntetnie.

A tárgyalóban egyszerre csak az ott elhelyezett székek számának megfelelő személy tartózkodhat, az ajtók nyílási iránya miatt (maximum 50 fő!).

7. GÁZKAZÁN ÉS KÖRNYEZETE

A kazán és környezete Tűzveszélyes osztályba, AK kockázati besorolásba tartozik.

A kazán környezetében a dohányzás és nyílt láng használata tilos, melyet a kazán mellett jól láthatóan jelölni kell. A kazán környezetében éghető anyagot tárolni tilos.

A kazán szerelését csak arra kioktatott személy végezheti. A kazán javítását csak szakember végezheti.

A helyiség elhagyása során ellenőrizni kell a tűzvédelmi szabályok megtartását. A kazán mellett 1 db 6kg-os MSZEN szabvány alapján gyártott ABC porral oltót kell elhelyezni. A készüléket utánvilágító táblával jelölni kell. A gázkazánt évente felül kell vizsgálni.

8. RAKTÁRAK

A raktár helyiségek Tűzveszélyes osztályba, AK kockázati besorolásba tartoznak.

A helyiségekben dohányozni tilos.

A raktárakban nyílt lánggal járó tevékenységet végezni, illetve világítást alkalmazni tilos.

A helyiségekben tárolt anyagokat, anyagféleségenként csoportosítva, az utasítás általános részében a „Raktározás és tárolás” fejezetben leírtaknak megfelelően kell tárolni. A raktárak kulcsait az irodában kell elhelyezni (illetve elérhető helyen tartani).

A helyiségekben elhelyezett tűzoltó készülékeket eltorlaszolni átmenetileg sem szabad.

A közlekedést szolgáló utakat, ajtókat állandóan szabadon kell hagyni.

A munka (anyagkiadás, anyagfogadás stb.) befejezése után a raktárhelyiségeket tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálni, és a tüzet okozható szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

10. IRATTÁR

Az irattár Tűzveszélyes osztályba, KK kockázati besorolásba osztályba tartozik.

Az irattárban a dohányzás és a nyílt láng használata tilos. A tilalmat szabvány szerinti táblával jelölni kell.

A helyiség közlekedési útjait, az ajtót állandóan szabadon kell hagyni. Amíg az irattárban személy(ek) tartózkodik, az ajtót bezárni tilos. A helyiségben 1 db

tűzoltó készüléket kell elhelyezni. A tűzoltó készüléket még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni.

Az irattárban kifogástalan állapotú, tüzet nem okozó világítást lehet csak használni.

Az irattár zárása előtt az elektromos berendezéseket, készülékeket ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a hálózatról le kell választani.

Az irattárat tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálni, a tüzet okozható szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

11. KLUBHELYISÉG, MELEGEDŐ

A helyiségek Tűzveszélyes osztályba, AK kockázati besorolásba tartoznak. A helyiségek ajtóit, a közlekedésre szolgáló utakat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. A helyiségek ajtóit napközben kulccsal zárni nem szabad, éjszakára a kulcsokat az ajtóban vagy a nevelői szobában kell elhelyezni.

A klubhelyiségben elhelyezett elektromos berendezéseket (televízió, rádió) csak hozzá értő személy kezelheti.

A helyiségekben dohányozni tilos. A helyiséget elhagyó utolsó személynek tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálni a helyiséget, és a tűzveszélyre utaló szabálytalanságokat meg kell szüntetnie.

ZÁRADÉK:

Ezen „TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT”-ban foglaltak be nem tartása esetén jogkörömnél fogva munkahelyi, súlyosabb esetben szabálysértési, illetve büntetőjogi felelősségrevonást fogok kezdeményezni.

Szarvas, 2016. december 8.


Dr. Melis János
jegyző



TEENDŐK TŰZ ESETÉN

TŰZJELZÉS

A keletkezett tüzet a Hivatal bármelyik dolgozójának kötelessége azonnal az irodában elhelyezett telefonkészülékről jelezni a 105-ös, vagy 112-es telefonszámon, ahol kérni kell a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Központi Ügyeletét.

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

- **A tüzeset pontos helyét (város, utca, megközelítési lehetőség).**
- **Pontosan meg kell határozni, hogy mi ég, mi van veszélyeztetve (raktár, gép, készlet stb.).**
- **Meg kell határozni a tűz terjedelmét (az épületben, épületre mennyire terjedt el).**
- **Emberélet van-e veszélyben.**
- **A tüzesetet jelentő személy neve, telefonszáma, amelyről a tüzesetet jelezte.**

A Katasztrófavédelem, illetve a hivatásos tűzoltóság értesítése után a tüzet azonnal jelenteni kell a következő személyeknek:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Skorka András hivatali gondnok | TEL: 06 20/5394-890 |
| 2. Pintér Zoltán gondnok helyettes | TEL: 06 20/5751-449 |
| 3. Dr. Melis János | TEL: 06 20/5394-919 |
| 4. Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző | TEL: 06 20/5763-404 |

TŰZOLTÁSSAL KAPCSOLATOS TEENDŐK:

- **A tűz észlelője köteles a tüzet hangos kiáltással az épületben tartózkodók tudomására hozni.**
- **Tűz esetén a helyiségekből a tűzoltásban részt nem vevő személyeket el kell távolítani.**
- **A jegyző, vagy a hivatali gondnok, távollétükben az aljegyző irányításával megkezdik a tűz oltását, illetve élet- és vagyonmentési munkákat. A tűzoltás, mentés megkezdése előtt végre kell hajtani az épület áramtalanítását.**
- **A riasztott katasztrófavédelmet, illetve a hivatásos tűzoltókat a Hivatal bejáratánál egy személynek fogadnia kell, részükre a szükséges tájékoztatást megadja. A katasztrófavédelem helyszínre érkezésekor a tűzoltás egyszemélyi felelős vezetője a katasztrófavédelmi művelet szolgálat ügyeletese.**
- **A tűzoltásvezetőt tájékoztatni kell a Hivatal vezetőinek, dolgozóinak arról, hogy a tűz helyszínén addig milyen intézkedéseket tettek. Végrehajtják a tűzoltásvezető intézkedéseit, illetve segítik munkáját.**
- **A rendfenntartás és a megmentett áruk őrzésére, illetve arról történő gondoskodás felelőse: a hivatali gondnok, illetve helyettese.**
- **Minden dolgozó köteles a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tűzoltásvezetőjének utasításait végrehajtani.**
- **A tűzoltásban részt nem vevő személyeket a helyszínrajzon feltüntetett irányokban az épületből el kell távolítani.**

Munkaszüneti napon, illetve éjszaka keletkezett tűz esetén a tűz észlelője köteles a tüzet jelezni a 105, vagy 112 telefonon, ahol kérni kell a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Központi Ügyeletét. Telefonon értesíteni kell a hivatali gondnokot, vagy a helyettesét.

2. Skorka András hivatali gondnok TEL: 06 20/5394-890

2. Pintér Zoltán gondnok helyettes TEL: 06 20/5751-449

3. Dr. Melis János TEL: 06 20/5394-919

4. Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző TEL: 06 20/5763-404

A "TEENDŐK TŰZ ESETÉN" a "TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT" része, az abban foglaltakat a Hivatal minden dolgozójának be kell tartani.

Szarvas, 2016. december 8.

Dr. Melis János
jegyző



Engedély

alkalmi tűzveszélyes tevékenység végzéséhez

..... Sorszám

Az engedélyt kiállító vállalat (szerv)

neve:

.....
Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ XVIII. fejezet 91. pontjában foglaltak, valamint a év

..... hó nap megtartott szemle alapján év

..... hó nap órától év.....

..... nap óráig a

.....

.....

/üzem, telephely, épület pontos megnevezése/ területén végzendő tűzveszélyes munkát

.....

(tevékenység pontos leírása) az alábbi tűzvédelmi előírások végrehajtása mellett engedélyezem:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7.....

8.....

.....
engedélyező neve, beosztása

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, azok betartásáért büntetőjogilag felelősséget vállalok.

..... év hó nap

.....
üzemvezető, telepvezető aláírása

.....
munkát végző aláírása, tűzvédelmi
szakvizsga kelte, száma

Nyilvántartási napló tűzoltó készülékekhez

„A készletben tartó neve:.....

Az ellenőrző vizsgálatokat végző neve(i):.....

A karbantartó személy(ek) neve(i):.....

Sor- szám	A tűzoltó készülék				A vizsgálat dátuma (hónap, nap)				Javítás szükséges	Megjegyzés
	készletléti helye	típusa	gyári száma	Gyártási éve	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
Vizsgálatot végző aláírása:										

SZARVASI POLGÁRMESTERI
HIVATAL
ÉS TELEPHELYEI

5540 SZARVAS
Szabadság út 36.

Teendők tűz esetén

TEENDŐK TŰZ ESETÉN

TŰZJELZÉS

A keletkezett tüzet a Hivatal bármelyik dolgozójának kötelessége azonnal az irodában elhelyezett telefonkészülékről jelezni a 105-ös, vagy 112-es telefonszámon, ahol kérni kell a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Központi Ügyeletét.

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

- **A tüzeset pontos helyét (város, utca, megközelítési lehetőség).**
- **Pontosan meg kell határozni, hogy mi ég, mi van veszélyeztetve (raktár, gép, készlet stb.).**
- **Meg kell határozni a tűz terjedelmét (az épületben, épületre mennyire terjedt el).**
- **Emberélet van-e veszélyben.**
- **A tüzesetet jelentő személy neve, telefonszáma, amelyről a tüzesetet jelezte.**

A Katasztrófavédelem, illetve a hivatásos tűzoltóság értesítése után a tüzet azonnal jelenteni kell a következő személyeknek:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Skorka András hivatali gondnok | TEL: 06 20/5394-890 |
| 2. Pintér Zoltán gondnok helyettes | TEL: 06 20/5751-449 |
| 3. Dr. Melis János | TEL: 06 20/5394-919 |
| 4. Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző | TEL: 06 20/5763-404 |

TŰZOLTÁSSAL KAPCSOLATOS TEENDŐK:

- **A tűz észlelője köteles a tüzet hangos kiáltással az épületben tartózkodók tudomására hozni.**
- **Tűz esetén a helyiségekből a tűzoltásban részt nem vevő személyeket el kell távolítani.**
- **A jegyző, vagy a hivatali gondnok, távollétükben az aljegyző irányításával megkezdik a tűz oltását, illetve élet- és vagyonmentési munkákat. A tűzoltás, mentés megkezdése előtt végre kell hajtani az épület áramtalanítását.**
- **A riasztott katasztrófavédelmet, illetve a hivatásos tűzoltókat a Hivatal bejáratánál egy személynek fogadnia kell, részükre a szükséges tájékoztatást megadja. A katasztrófavédelem helyszínre érkezésekor a tűzoltás egyszemélyi felelős vezetője a katasztrófavédelmi művelet szolgálat ügyeletes.**
- **A tűzoltásvezetőt tájékoztatni kell a Hivatal vezetőinek, dolgozóinak arról, hogy a tűz helyszínén addig milyen intézkedéseket tettek. Végrehajtják a tűzoltásvezető intézkedéseit, illetve segítik munkáját.**
- **A rendfenntartás és a megmentett áruk őrzésére, illetve arról történő gondoskodás felelőse: a hivatali gondnok, illetve helyettese.**
- **Minden dolgozó köteles a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tűzoltásvezetőjének utasításait végrehajtani.**
- **A tűzoltásban részt nem vevő személyeket a helyszínrajzon feltüntetett irányokban az épületből el kell távolítani.**

Munkaszüneti napon, illetve éjszaka keletkezett tűz esetén a tűz észlelője köteles a tüzet jelezni a 105, vagy 112 telefonon, ahol kérni kell a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Központi Ügyeletét. Telefonon értesíteni kell a hivatali gondnokot, vagy a helyettesét.

- | | |
|---|----------------------------|
| 2. Skorka András hivatali gondnok | TEL: 06 20/5394-890 |
| 2. Pintér Zoltán gondnok helyettes | TEL: 06 20/5751-449 |
| 3. Dr. Melis János | TEL: 06 20/5394-919 |
| 4. Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző | TEL: 06 20/5763-404 |

A "TEENDŐK TŰZ ESETÉN" a "TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT" része, az abban foglaltakat a Hivatal minden dolgozójának be kell tartani.

Szarvas, 2016. december 8.

Dr. Melis János
jegyző



SZARVASI POLGÁRMESTERI
HIVATAL
ÉS TELEPHELYEI

5540 SZARVAS
Szabadság út 36.

Tűzvédelmi Szabályzat
KIVONAT
Budai Nagy Antal u. 5.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. §. (1) bekezdése és a 30/1996. (XII. 6.) BM. Illetve a 54/2014 (XII. 5.) BM. (OTSZ) rendeletek alapján az alábbi

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATOT

adom ki.

Minden vezető beosztású dolgozó köteles ezen tűzvédelmi szabályzatot teljes egészében megismerni, a benne foglaltakat munkája során alkalmazni. Beosztás változás, illetve személycsere esetén az utasítás munkaköri átadás – átvétel tárgyát képezi.

A HIVATAL TŰZVÉDELMI SZERVEZETE:

- 1. POLGÁRMESTER**
- 2. JEGYZŐ**
- 3. OSZTÁLYVEZETŐK**
- 4. HIVATALI GONDNOK**
- 5. KÖZTISZTVISELŐK, HIVATALI MUNKATÁRSOK**

POLGÁRMESTER FELADATAI

- 1. A létesítmény tulajdonosa (Szarvas Városi Önkormányzat) képviselőjében felelős a vezetése alatt álló intézmény tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban és szabályzatokban foglaltak végrehajtásáért és végrehajtatásáért.**
- 2. A Katasztrófavédelem által tartott tűzvédelmi ellenőrzéseken részt vesz, vagy intézkedésre jogosult megbízottjával képviselteti magát.**
- 3. A Munka Törvénykönyv, illetve a munkaszerződés alapján szabálysértési eljárást kezdeményez a Tűzvédelmi Szabályzatban rögzített szabályok, előírások megszegőivel szemben.**
- 4. Biztosítja a Hivatal működtetéséhez szükséges anyagi javakat, tűzvédelmi eszközök, felszerelések, berendezések vásárlása illetve fejlesztésekor.**

JEGYZŐ FELADATAI

- 1. A Jegyző a Hivatal tűzvédelmi helyzetére, valamint a tűzoltás feltételeire kiható változást, annak megtétele előtt legalább 15 nappal köteles az illetékes Katasztrófavédelmi kirendeltségnek (szeghalom) bejelenteni és gondoskodni a tűzoltás feltételeiről.**
- 2. Nyilvántartatja a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett dolgozókat és gondoskodik a tűzvédelmi szakvizsgák érvényességéről.**
- 3. Elvégezteti a Hivatal helyiségeinek tűzveszélyességi kockázati besorolását. A változásokat figyelemmel kíséri és azoknak megfelelően módosíttatja a besorolást.**
- 4. Szervezteti és irányíttatja a dolgozók tűzvédelmi oktatását.**
- 5. A Katasztrófavédelem megkeresésére, a megelőző tűzvédelmi rendelkezések megállapítása céljából köteles a tűzvédelmi helyzet értékeléséhez szükséges**

- adatokat a hatóság rendelkezésére bocsátani. Szükség esetén szakvéleményt kikérni. Rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok, előírások megtartását, hiányosság esetén intézkedik annak megszüntetésére.
6. **Megszervezi a létesítmény tűzvédelmi szervezetét és biztosítja működési feltételeit.**
 7. **Az Önkormányzat, illetve Hivatal bővítési terveinek elkészítéséről, új gépek, berendezések, technológiák alkalmazása előtt tűzvédelmi szakembert tájékoztat és a döntések meghozatalánál véleményét figyelembe veszi.**
 8. **Új beruházás vagy tevékenység változás esetén szakhatósággal konzultál és beszerzi a szükséges szakhatósági engedélyeket.**
 9. **Írásban engedélyezi az alkalmi tűzveszélyes tevékenységet, illetve erre alkalmas személyt bíz meg.**

OSZTÁLYVEZETŐK FELADATAI

1. **Átruházott hatáskörben közvetlenül szervezik és irányítják a tűzvédelmet saját munkaterületükön.**
2. **Évente egy alkalommal részt vesznek a Hivatal egészére kiterjedő tűzvédelmi szemlén. Személyesen részt vesznek a Katasztrófavédelem által tartott tűzvédelmi szemléken.**
3. **Gondoskodnak a felügyeletük alá tartozó dolgozók tűzvédelmi oktatásáról, az új felvételes dolgozók munkába lépés előtti valamint az időszakos munkavállalók munka kezdetén történő tűzvédelmi oktatásáról.**

HIVATALI GONDNOK FELADATAI

1. **Gondoskodik arról, hogy a létesítmény területén üzemeltetett és üzemelésre kerülő gépek, berendezések, eszközök, vonatkozásában a létesítési és a használat tűzvédelmi rendelkezései, előírásai, az MSZ. szabványok előírásai maradéktalanul végrehajtást nyerjenek. Biztosítja, hogy ezen berendezések engedélyek okiratai, üzemeltetési engedélye, műszaki és karbantartási előírásai, valamint a szükséges biztonsági előírásokat tartalmazó gépkönyv az üzemeltető vezetőnek rendelkezésére álljon.**
2. **Felelős a létesítmény területén villamos hálózat, a létesítmények villamos berendezése, a villámhárítók és tartozékaik műszaki állapotának, a rendszeres karbantartásának az ellenőrzéséért, az MSZ. szabványokban előírt állapotban tartásáért.**

- 3. Gondoskodik a Hivatal tűzvédelmi kockázati besorolásától függően a jogszabályban meghatározott időközönként elvégezendő villamos és tűzvédelmi felülvizsgálatokról, intézkedik a hiányosságok megszüntetéséről.**
- 4. Évente egy alkalommal részt vesz a Hivatal egészére kiterjedő tűzvédelmi szemlén. Személyesen részt vesz a Katasztrófavédelem által tartott tűzvédelmi szemléken.**

KÖZTISZTISELŐK, HIVATALI MUNKATÁRSOK FELADATAI

- 1. A tüzesetek megelőzése érdekében minden hivatali munkavállaló köteles a Tűzvédelmi Szabályzatban, jogszabályokban, műszaki leírásokban foglaltakat betartani, munkáját körültekintően végezni úgy, hogy tüzeset ne következhesen be.**
- 2. Minden munkahelyen a munka, tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.**

Az ellenőrzés terjedjen ki a Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak megtartására:

 - a villamos berendezések feszültségmentesítésére,**
 - a tüzelő, fűtő berendezések, villamos készülékek használaton kívül helyezésére,**
 - közlekedési utak szabadon tartására, tűzoltó készülékek, felszerelések hozzáférhetőségének biztosítására,**
 - a hulladék eltávolítására,**
 - nyílászárók lezárására,**
 - az esetlegesen párolgó tűzveszélyes anyagok elzárására,**
 - minden egyéb, a tűz keletkezését előidézhető vagy a tűz oltását kedvezőtlenül befolyásoló körülmény megszüntetésére.**

A Hivatal és telephelyeinek építményeire, a tűzszakaszra, illetőleg a helyiségekre, a szabadterekre és veszélyességi övezetekre vonatkozó általános érvényű tűzvédelmi használati szabályok és előírások

1. Általános tűzvédelmi szabályok

Az építményt csak használatbavételi (üzemeltetési) engedélyben megállapított rendeltetésének megfelelően, a tűzvédelmi előírások betartásával szabad használni.

Az építményben csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagot szabad tartani. Az építmény üzemi helyiségeiben a Robbanásveszélyes és Tűzveszélyes osztályba tartozó anyagból csak a zavartalan termeléshez szükséges mennyiséget szabad tartani.

A tevékenység során keletkezett hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, a munka befejezése után el kell távolítani a helyiségekből, gépekről stb.

A növényi olajjal, zsírral szennyezett éghető anyagot jól záró fedővel ellátott, nem éghető edényben kell gyűjteni, vagy erre a célra kijelölt helyen kell tartani.

A helyiséget, gépet és berendezést állandóan tisztán kell tartani.

Tűzveszélyes folyadékot szállító csőrendszerrel és tároló edénynél, továbbá gépnél és berendezésnél a folyadék csepegését meg kell akadályozni.

Az építményben lehetőleg fémből készült öltözőszekrényt kell használni. Az olajos, zsíros munkaruha csak fém öltözőszekrényben helyezhető el. A Robbanásveszélyes övezetbe tartozó létesítmények munkahelyein öltözőszekrényt nem szabad elhelyezni.

Az építményben a tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a munkahelyeket. Az ellenőrzéssel megbízott személy köteles megszüntetni, vagy megszüntetésére haladéktalanul intézkedni minden olyan szabálytalanságot, amely tüzet okozhat.

A helyiség bejáratainál a tűzveszélyre és a szükséges magatartásra figyelmeztető táblát kell kifüggeszteni.

2. Dohányzás

Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyen, és annak közvetlen közelében szabad. A dohányzási tilalmat a vonatkozó rendeletnek megfelelő táblával kell jelölni.

A robbanásveszélyes övezetbe tartozó helyiségbe, építménybe, szabadterbe gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.

A kijelölt dohányzóhelyen nem éghető anyagú edénybe kell az elhasznált dohányneműt gyűjteni, tárolni.

A cég működési területén a dohányzásra külön szabályzatot kell alkotni.

3. Közlekedési út

A létesítményben a közlekedési utakat állandóan szabadon kell tartani.

A létesítmény belső közlekedési útjait úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén az ott tartózkodó személyek akadálytalanul a szabadba mehessenek.

A kapubejáratot, folyosót, lépcsőt, belső közlekedési utat, kijáratot, vészkijáratot, teljes szélességében állandóan szabadon kell tartani. 40 méternél szélesebb üzemi helyiségben, középen vagy két oldalon hosszirányban egyenes vonalban végighaladó 3 méter széles, 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirányú utat, 40 méternél nem szélesebb üzemi helyiségben hosszirányban 2,4 méter széles, valamint 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirányú utat, 15 méternél nem szélesebb üzemi helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben 1 méter széles utat kell biztosítani.

Éghető anyag zárttéri raktározásánál, tárolásánál 5 méter tárolási magasságig 1,8 méter, nagyobb tárolási magasság esetén 3 méter széles, keresztirányban 25 méterenként 1 méter széles utat kell biztosítani.

A létesítményben (üzemi és raktárhelyiségek) a közlekedési út széleit 10 cm. Széles, feltűnő színű festéssel meg kell jelölni.

4. Kijárat, vészkijárat

A helyiségek közötti ajtót és egyéb nyílászáró szerkezetet nyitva kell tartani. A Robbanásveszélyes övezetbe sorolt helyiség ajtaját önműködő csukószerkezettel kell ellátni, vagy a nyitva tartás ideje alatt a felügyeletéről kell gondoskodni.

Üzemeltetés alatt a helyiség kijáratát és vészkijáratát kulccsal, vagy retesszel nem szabad lezárni.

A Robbanásveszélyes, illetve Tűzveszélyes övezetbe tartozó létesítményben a kijáratot, utat, folyosót és lépcsőt a szabványban rögzített irányjelző felirattal kell ellátni.

5. Raktározás, tárolás

A Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok nemenként csoportosítva együtt is tárolhatók, kivéve azokat az anyagokat, amelyeknek egymásra való vegyi hatása tüzet, vagy robbanást idézhet elő.

Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal együtt tárolni nem szabad. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét rendszeresen ellenőrizni kell és a káros felmelegedést meg kell akadályozni.

Szilárd éghető anyag (gömb és tűzifa) 6 méter széles, 20 méter hosszú, 4 méter magas asztagban tárolható maximum, épülettől 12 méternél nagyobb távolságban.

Éghető anyag 5 méteres szakaszai között 1 méter széles utat kell szabadon hagyni. Szabadban történő tárolás esetén a tárolási egységek 2 méter, sorok között 4 méter, kerítéstől 1 méter, göngyöleg tárolása esetén minden irányban 20 méter távolságot kell betartani. Éghető anyagból készült földem között legalább 50 cm. légteret kell biztosítani.

Állványos tárolás esetén - a raktározási magasságtól függetlenül – fő közlekedési út legalább 1,2 méter, a közlekedési út pedig legalább 80 cm. legyen.

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag egyedi és gyűjtő csomagolásán az anyag robbanásra, vagy heves égésre való hajlamát szövegesen, vagy piktogrammal kell jelölni.

6. Tüzelő és fűtőberendezések

Az építményekben, helyiségekben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetve használható, amely rendeltetésszerű működés során nem okozhat tüzet, vagy robbanást.

Az égéstermék-elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a teljesítményének megfelelő, illetve arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni.

A fűtést és annak felügyeletét a berendezést nem ismerő, vagy arra egyébként alkalmatlan személyre bízni nem szabad.

Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék maximális hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni.

A tüzelő- és fűtőberendezés, valamint a környezetében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett sem haladja meg az éghető anyag gyulladási hőmérsékletének kétharmadát.

A Robbanásveszélyes övezetbe tartozó helyiségen füstcsövet átvezetni nem szabad.

A Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot és tűzveszélyes folyadékot a központi fűtőberendezés vezetékétől és fűtőtestétől 1 méter távolságon belül elhelyezni nem szabad.

A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli olajtüzelésű berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni.

7. Tűzveszélyes tevékenység

Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat mindaddig, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.

Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi

követelményeknek megfelelő, erre a célra kijelölt helyen szabad végezni.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak a létesítmény vezetője, vagy megbízottja előzetes írásbeli engedélye alapján szabad végezni.

A külső vállalat által végzett tűzveszélyes tevékenységre az engedély kiadása a külső vállalat igazgatójának, vagy megbízottjának a feladata. Az engedélyt azonban a létesítmény vezetőjével láttamoztatni kell, aki azt szükség esetén - a helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.

A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyezőnek be kell jelenteni.

Szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. Nyílt lánggal járó tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező (hegesztés, ívhegesztés, lánghegesztés) személy végezhet.

8. Hasadó - nyíló felület

A Robbanásveszélyes övezetbe tartozó helyiséget - a robbanási túlnyomás levezetése céljából - hasadó-nyíló felület alkalmazásával kell létesíteni. A hasadó-nyíló felületet a vonatkozó szabvány szerint kell kialakítani.

9. Világító berendezés

A Robbanásveszélyes övezetbe tartozó helyiségben, szabadtéren, építményben robbanást nem okozó, Tűzveszélyes, illetve Nem tűzveszélyes övezetbe tartozó helyiségben, szabadtéren, építményben a környezetre gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható.

A biztonsági berendezéshez és világításhoz, továbbá a térvilágításhoz külön leválasztó főkapcsolót kell létesíteni.

A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után a hálózatról le kell választani.

A villamos berendezést, ha jogszabály, illetve nemzeti szabvány másként nem rendelkezik:

- A Robbanásveszélyes övezetbe tartozó építményben, szabadtéren legalább három évenként,

- A Tűzveszélyes, illetve Nem tűzveszélyes övezetbe tartozó építményben, szabadtéren legalább hat évenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni.

10. Villamos berendezés

A létesítmény villamos berendezéseit a vonatkozó szabvány szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni.

Az építmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani.

A biztonsági berendezéshez és világításhoz továbbá a térvilágításhoz külön leválasztó főkapcsolót kell létesíteni.

A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén, üzemekben pedig a napi munka befejezése után a hálózatról le kell választani.

A villamos berendezést, ha jogszabály, illetve állami szabvány másként nem rendelkezik:

- A Robbanásveszélyes övezetbe tartozó építményben, szabadtéren legalább három évenként,
- A Tűzveszélyes, illetve Nem tűzveszélyes övezetbe tartozó építményben, szabadtéren legalább hat évenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni.

11. Gépi berendezés

A Robbanásveszélyes övezetbe tartozó helyiségben és szabad téren csak robbanásbiztos erő- és munkagépet, készüléket, belső égésű motort szabad elhelyezni, illetőleg használni.

A Tűzveszélyes övezetbe tartozó helyiségben, illetőleg építményben csak olyan belső égésű motort szabad elhelyezni, használni, amely a környezetére gyújtási veszélyt nem jelent. Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés, vagy a nyomás emelkedése tüzet, vagy robbanást idézhet elő, a technológia szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését, illetőleg a hőmérséklet, vagy nyomás további emelkedését meghatározott biztonsági határértéken megszünteti.

A forgó, súrlódó gépalkatrésznél a tengelynél tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni.

A tűzveszélyes gépi berendezéseket a gyártó, forgalombahozó a biztonságos használatra vonatkozó technológiai, illetőleg kezelési utasítással köteles ellátni.

12. Tűzoltó berendezés, készülék, felszerelés

Tűzoltó készüléket az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet 16. mellékletének 1. táblázata alapján, oltóanyag egységként számolva kell kihelyezni. A tűzoltó készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a kijárat, illetőleg a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, helyükről eltávolítani, vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni nem szabad. A tűzoltó berendezést, készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot jogszabály, illetve állami szabvány előírásai szerint, azok hiányában évente ellenőrizni kell, az ellenőrzés megállapításairól nyilvántartást kell vezetni.



13. Menekülési útvonal, mentés, katasztrófa helyzet

Menekülési útvonalak táblával vannak ellátva a Hivatal területén. Az utánvilágító táblák eltakarása, eltávolítása szigorúan tilos. Sérülésük, meghibásodásuk esetén azonnali pótlásuk szükséges. A Hivatal területén tartózkodó, ügyet intéző állampolgárokat vészhelyzet esetén a munkavállalók terelik ki az épületből. A Hivatal udvarán a tűzoltóság, katasztrófavédelem, mentő, rendőrség szabad mozgását biztosítani kell.

A Hivatalban, zárt térben elhelyezett tűzoltó készülékeket az OTSZ szerint utánvilágító, a készüléket szimbolizáló táblával kell jelölni. A tűzoltó készülékeket illetve jelző tábláikat eltorlaszolni szigorúan tilos.

ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG ENGEDÉLYEZÉSE

A Hivatal területén alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a jegyző megbízásából csak a hivatal gondnok engedélye alapján, előzetes konzultáció után lehet végezni.

A dolgozók testi épsége, valamint az önkormányzat tulajdonának tűztől való megvédése érdekében alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (hegesztés, lángvágás, forrasztás stb.) a következő előírások betartásával lehet végezni:

- **A tűzveszélyes munkálatokat a munka megkezdése előtt a tulajdonosnak be kell jelenteni, aki tűzvédelmi szakember útján köteles az engedélyt kiadónak a betartandó előírásokat ismertetni.**
- **Hegesztésnél minden esetben állandó, egyéb tűzveszélyes munkánál pedig a helyi körülményektől függő állandó, vagy időszakos felügyeletről kell gondoskodni.**
- **A felügyeletet az engedély kiadója által megbízott személy látja el. Az engedélyt két példányban kell kiállítani. Az egyik példányt a munkavégzőnek, a másik példányt az intézményvezetőnek kell átadni.**
- **A tevékenység után a munkát végző (felügyeletet ellátó) a helyszínt köteles átvizsgálni és megszüntetni minden olyan körülményt, ami tüzet okozhat.**
- **A munkahelyet a tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt meg kell tisztítani az éghető anyagoktól, hulladékoktól.**
- **A hegesztés helyétől az éghető anyagokat legalább 5 méter távolságra kell elhelyezni, s célszerű letakarni nem éghető anyagú eszközzel.**
- **Ha a hegesztést éghető anyagú padozatú helyiségben végzik, úgy a padozatot 5 méteres körzetben vízzel fel kell locsolni.**
- **Ha a hegesztés falon átmenő szerelvényen történik, vagy a közelben faláttörés van, meg kell vizsgálni a szomszédos helyiséget is.**
- **Nyílt lánggal járó tűzveszélyes tevékenységet csak olyan személy végezhet, akinek meg van a szakképesítése és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik.**
- **Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet engedélyezők névjegyzéke:**

Hivatal gondnok

TŰZVÉDELMI OKTATÁS

**A Hivatal jegyzője köteles gondoskodni arról, hogy dolgozói a munka,-
illetőleg a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket munkába
állításuk előtt elsajátítsák és a tűz esetén végezendő feladatokat ismerjék,
illetve előírt tűzvédelmi szakvizsgát letegyék.**

**A munkáltató azokat a dolgozókat, akik a munkakörükhöz szükséges
tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkeznek, - annak megszerzéséig - az adott
munkakörben nem foglalkoztathatja.**

**A Hivatal a dolgozóit a munkába állításkor, ezt követően szükség szerint
köteles a munkakörükhöz megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesíteni. A
dolgozókat évente egy alkalommal, illetőleg ha munkakörük változik, vagy új
technológia kerül alkalmazásra, tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.**

A dolgozók az oktatáson való részvételüket aláírásukkal igazolják.

Az oktatás terjedjen ki:

- **A munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyességére.**
- **A munkahelyre vonatkozó megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre.**
- **Tűzjelzés lehetőségére, módjára.**
- **A tűz esetén követendő magatartásra, tűz eseténi feladatokra. Személyek
értesítése, mentése, anyagi javak mentése.**
- **A munkahelyen található, illetve elhelyezett tűzoltókészülékek, eszközök és
felszerelések használatára.**
- **A tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire.**

**A következő munkakörökben lévő dolgozók kötelezettek tűzvédelmi
szakvizsgára:**

- **A nyílt lánggal járó tevékenységet végzők és a Robbanásveszélyes osztályba
tartozó anyagfelhasználók, illetve gépkezelői, és azok közvetlen irányítója,
éghető gáz felhasználók.**

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁRA KÖTELEZETTEK JEGYZÉKE:

A Hivatal építményeire, szabadtereire és helyiségeire vonatkozó tűzvédelmi szabályok, előírások

1. IRODÁK

Az iroda helyiségek Tűzveszélyes osztályba, AK kockázati besorolásba tartoznak.

A helyiségek ajtóit, és a közlekedést szolgáló utakat eltorlaszolni átmenetileg sem szabad.

A tűzoltóság értesítése céljából a telefonkészülékek közelében jól látható helyen a Katasztrófavédelem és a tűzoltóság hívószámát (105, 112) fel kell tüntetni.

Az irodákban a papír és egyéb éghető hulladékok gyűjtésére megfelelő edényt (papírkosár) kell biztosítani, amelyeket naponta ki kell üríteni.

A helyiségekben esetenként használt elektromos főzőberendezések (kávéfőző, rezsó) alá nem éghető anyagú alátétet kell elhelyezni.

A munka befejezése után azokat az elektromos berendezéseket, készülékeket, amelyek nem folyamatos üzemet biztosítanak, a hálózatról le kell választani.

A munka befejezése után az irodákat tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálni. Az irodában magasabb tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tilos tárolni.

2. KÖZLEKEDŐ, FOGADÓTÉR

A közlekedő Tűzveszélyes osztályba, AK kockázati besorolásba tartozik. A helyiségben magasabb tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tilos tárolni. A közlekedőket teljes szélességében szabadon kell tartani, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. A közlekedőben elhelyezett tűzoltó készülékeket eltávolítani, eltorlaszolni, letakarni tilos.

3. VIZESBLOKK

A helyiségek Nem tűzveszélyes osztályba, AK kockázati besorolásba tartoznak. A helyiségekben magasabb tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tilos tárolni. A helyiségekben a közlekedést szolgáló utat és ajtót állandóan szabadon kell tartani.

4. TEAKONYHA

A konyha helyiség Tűzveszélyes osztályba, AK kockázati besorolásba tartozik. A helyiségben a közlekedést szolgáló utat és ajtót állandóan szabadon kell tartani.

A konyhában elhelyezett gázüzemű főzőberendezések éves karbantartását és felülvizsgálatát el kell végezni.

A főzőberendezésekre vonatkozó használati utasítást jól látható helyen kell elhelyezni.

A konyhához tartozó közlekedő folyosón rendszeresített tűzoltó készüléket könnyen hozzáférhető helyre kell elhelyezni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

A munka befejezése után a helyiséget tűzvédelmi szempontból (főzőberendezések, tárolás stb.) át kell vizsgálni.

5. TÁRGYALÓ

A helyiség Tűzveszélyes osztályba, AK kockázati besorolásba tartozik. A helyiség ajtóit, a közlekedésre szolgáló utakat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. A helyiség ajtóit napközben kulccsal zárni nem szabad, éjszakára a kulcsokat az ajtóban vagy a titkárságon kell elhelyezni.

A tárgyalóban dohányozni tilos. A tárgyalót elhagyó utolsó személynek tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálnia a helyiséget, és a tűzveszélyre utaló szabálytalanságokat meg kell szüntetnie.

A tárgyalóban egyszerre csak az ott elhelyezett székek számának megfelelő személy tartózkodhat, az ajtók nyílási iránya miatt (maximum 50 fő!).

6. GÁZKAZÁN ÉS KÖRNYEZETE

A kazán és környezete Tűzveszélyes osztályba, AK kockázati besorolásba tartozik.

A kazán környezetében a dohányzás és nyílt láng használata tilos, melyet a kazán mellett jól láthatóan jelölni kell. A kazán környezetében éghető anyagot tárolni tilos.

A kazán szerelését csak arra kioktatott személy végezheti. A kazán javítását csak szakember végezheti.

A helyiség elhagyása során ellenőrizni kell a tűzvédelmi szabályok megtartását. A kazán mellett 1 db 6kg-os MSZEN szabvány alapján gyártott ABC porral oltót kell elhelyezni. A készüléket utánvilágító táblával jelölni kell. A gázkazánt évente felül kell vizsgálni.

7. RAKTÁRAK

A raktár helyiségek Tűzveszélyes osztályba, AK kockázati besorolásba tartoznak.

A helyiségekben dohányozni tilos.

A raktárakban nyílt lánggal járó tevékenységet végezni, illetve világítást alkalmazni tilos.

A helyiségekben tárolt anyagokat, anyagféleségenként csoportosítva, az utasítás általános részében a „Raktározás és tárolás” fejezetben leírtaknak megfelelően kell tárolni. A raktárak kulcsait az irodában kell elhelyezni (illetve elérhető helyen tartani).

A helyiségekben elhelyezett tűzoltó készülékeket eltorlaszolni átmenetileg sem szabad.

A közlekedést szolgáló utakat, ajtókat állandóan szabadon kell hagyni.

A munka (anyagkiadás, anyagfogadás stb.) befejezése után a raktárhelyiségeket tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálni, és a tüzet okozható szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

9. KLUBHELYISÉG, MELEGEDŐ

A helyiségek Tűzveszélyes osztályba, AK kockázati besorolásba tartoznak. A helyiségek ajtóit, a közlekedésre szolgáló utakat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. A helyiségek ajtóit napközben kulccsal zárni nem szabad, éjszakára a kulcsokat az ajtóban vagy a nevelői szobában kell elhelyezni. A klubhelyiségben elhelyezett elektromos berendezéseket (televízió, rádió) csak hozzá értő személy kezelheti.

A helyiségekben dohányozni tilos. A helyiséget elhagyó utolsó személynek tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálni a helyiséget, és a tűzveszélyre utaló szabálytalanságokat meg kell szüntetnie.

ZÁRADÉK:

Ezen „TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT”-ban foglaltak be nem tartása esetén jogkörömnél fogva munkahelyi, súlyosabb esetben szabálysértési, illetve büntetőjogi felelősségrevonást fogok kezdeményezni.

Szarvas, 2016. december 8.

Dr. Melis János
jegyző



TEENDŐK TŰZ ESETÉN

TŰZJELZÉS

A keletkezett tüzet a Hivatal bármelyik dolgozójának kötelessége azonnal az irodában elhelyezett telefonkészülékről jelezni a 105-ös, vagy 112-es telefonszámon, ahol kérni kell a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Központi Ügyeletét.

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

- **A tüzeset pontos helyét (város, utca, megközelítési lehetőség).**
- **Pontosan meg kell határozni, hogy mi ég, mi van veszélyeztetve (raktár, gép, készlet stb.).**
- **Meg kell határozni a tűz terjedelmét (az épületben, épületre mennyire terjedt el).**
- **Emberélet van-e veszélyben.**
- **A tüzesetet jelentő személy neve, telefonszáma, amelyről a tüzesetet jelezte.**

A Katasztrófavédelem, illetve a hivatásos tűzoltóság értesítése után a tüzet azonnal jelenteni kell a következő személyeknek:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Skorka András hivatali gondnok | TEL: 06 20/5394-890 |
| 2. Pintér Zoltán gondnok helyettes | TEL: 06 20/5751-449 |
| 3. Dr. Melis János | TEL: 06 20/5394-919 |
| 4. Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző | TEL: 06 20/5763-404 |
| 5. Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető | TEL: 06 20/5394-724 |

TŰZOLTÁSSAL KAPCSOLATOS TEENDŐK:

- **A tűz észlelője köteles a tüzet hangos kiáltással az épületben tartózkodók tudomására hozni.**
- **Tűz esetén a helyiségekből a tűzoltásban részt nem vevő személyeket el kell távolítani.**
- **A jegyző, vagy a hivatali gondnok, távollétükben az aljegyző irányításával megkezdik a tűz oltását, illetve élet- és vagyonmentési munkákat. A tűzoltás, mentés megkezdése előtt végre kell hajtani az épület áramtalanítását.**
- **A riasztott katasztrófavédelmet, illetve a hivatásos tűzoltókat a Hivatal bejáratánál egy személynek fogadnia kell, részükre a szükséges tájékoztatást megadja. A katasztrófavédelem helyszínre érkezésekor a tűzoltás egyszemélyi felelős vezetője a katasztrófavédelmi művelet szolgálat ügyeletes.**
- **A tűzoltásvezetőt tájékoztatni kell a Hivatal vezetőinek, dolgozóinak arról, hogy a tűz helyszínén addig milyen intézkedéseket tettek. Végrehajtják a tűzoltásvezető intézkedéseit, illetve segítik munkáját.**
- **A rendfenntartás és a megmentett áruk őrzésére, illetve arról történő gondoskodás felelőse: a hivatali gondnok, illetve helyettese.**
- **Minden dolgozó köteles a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tűzoltásvezetőjének utasításait végrehajtani.**
- **A tűzoltásban részt nem vevő személyeket a helyszínrajzon feltüntetett irányokban az épületből el kell távolítani.**

Munkaszüneti napon, illetve éjszaka keletkezett tűz esetén a tűz észlelője köteles a tüzet jelezni a 105, vagy 112 telefonon, ahol kérni kell a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Központi Ügyeletét. Telefonon értesíteni kell a hivatali gondnokot, vagy a helyettesét.

- | | |
|---|----------------------------|
| 2. Skorka András hivatali gondnok | TEL: 06 20/5394-890 |
| 2. Pintér Zoltán gondnok helyettes | TEL: 06 20/5751-449 |
| 3. Dr. Melis János | TEL: 06 20/5394-919 |
| 4. Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző | TEL: 06 20/5763-404 |
| 5. Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető | TEL: 06 20/5394-724 |

A "TEENDŐK TŰZ ESETÉN" a "TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT" része, az abban foglaltakat a Hivatal minden dolgozójának be kell tartani.

Szarvas, 2016. december 8.

Dr. Melis János
jegyző



Engedély

alkalmi tűzveszélyes tevékenység végzéséhez

..... Sorszám

Az engedélyt kiállító vállalat (szerv)

neve:.....

.....

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ XVIII. fejezet 91. pontjában foglaltak, valamint a év hó nap megtartott szemle alapján év hó nap órától év nap óráig a

.....

/üzem, telephely, épület pontos megnevezése/ területén végzendő tűzveszélyes munkát

.....

(tevékenység pontos leírása) az alábbi tűzvédelmi előírások végrehajtása mellett engedélyezem:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....
- 7.....
- 8.....

.....
engedélyező neve, beosztása

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, azok betartásáért büntetőjogilag felelősséget vállalok.

..... év hó nap

.....
üzemvezető, telepvezető aláírása

.....
munkát végző aláírása, tűzvédelmi
szakvizsga kelte, száma

Nyilvántartási napló tűzoltó készülékekhez

„A készenlétben tartó neve:.....

Az ellenőrző vizsgálatokat végző neve(i):.....

A karbantartó személy(ek) neve(i):.....

Sor- szám	A tűzoltó készülék				A vizsgálat dátuma (hónap, nap)				Javítás szükséges	Megjegyzés
	készlenléti helye	típusa	gyári száma	Gyártási éve	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
Vizsgálatot végző aláírása:										

SZARVASI POLGÁRMESTERI
HIVATAL
ÉS TELEPHELYEI

5540 SZARVAS
Szabadság út 36.

Teendők tűz esetén
KIVONAT
Budai Nagy Antal u. 5.

TEENDŐK TŰZ ESETÉN

TŰZJELZÉS

A keletkezett tüzet a Hivatal bármelyik dolgozójának kötelessége azonnal az irodában elhelyezett telefonkészülékről jelezni a 105-ös, vagy 112-es telefonszámon, ahol kérni kell a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Központi Ügyletét.

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

- **A tüzeset pontos helyét (város, utca, megközelítési lehetőség).**
- **Pontosan meg kell határozni, hogy mi ég, mi van veszélyeztetve (raktár, gép, készlet stb.).**
- **Meg kell határozni a tűz terjedelmét (az épületben, épületre mennyire terjedt el).**
- **Emberélet van-e veszélyben.**
- **A tüzesetet jelentő személy neve, telefonszáma, amelyről a tüzesetet jelezte.**

A Katasztrófavédelem, illetve a hivatásos tűzoltóság értesítése után a tüzet azonnal jelenteni kell a következő személyeknek:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Skorka András hivatali gondnok | TEL: 06 20/5394-890 |
| 2. Pintér Zoltán gondnok helyettes | TEL: 06 20/5751-449 |
| 3. Dr. Melis János | TEL: 06 20/5394-919 |
| 4. Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző | TEL: 06 20/5763-404 |
| 5. Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető | TEL: 06 20/5394-724 |

TŰZOLTÁSSAL KAPCSOLATOS TEENDŐK:

- **A tűz észlelője köteles a tüzet hangos kiáltással az épületben tartózkodók tudomására hozni.**
- **Tűz esetén a helyiségekből a tűzoltásban részt nem vevő személyeket el kell távolítani.**
- **A jegyző, vagy a hivatali gondnok, távollétükben az aljegyző irányításával megkezdik a tűz oltását, illetve élet- és vagyonmentési munkákat. A tűzoltás, mentés megkezdése előtt végre kell hajtani az épület áramtalanítását.**
- **A riasztott katasztrófavédelmet, illetve a hivatásos tűzoltókat a Hivatal bejáratánál egy személynek fogadnia kell, részükre a szükséges tájékoztatást megadja. A katasztrófavédelem helyszínre érkezésekor a tűzoltás egyszemélyi felelős vezetője a katasztrófavédelmi művelet szolgálat ügyeletesé.**
- **A tűzoltásvezetőt tájékoztatni kell a Hivatal vezetőinek, dolgozóinak arról, hogy a tűz helyszínén addig milyen intézkedéseket tettek. Végrehajtják a tűzoltásvezető intézkedéseit, illetve segítik munkáját.**
- **A rendfenntartás és a megmentett áruk őrzésére, illetve arról történő gondoskodás felelőse: a hivatali gondnok, illetve helyettese.**
- **Minden dolgozó köteles a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tűzoltásvezetőjének utasításait végrehajtani.**
- **A tűzoltásban részt nem vevő személyeket a helyszínrajzon feltüntetett irányokban az épületből el kell távolítani.**

Munkaszüneti napon, illetve éjszaka keletkezett tűz esetén a tűz észlelője köteles a tüzet jelezni a 105, vagy 112 telefonon, ahol kérni kell a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Központi Ügyeletét. Telefonon értesíteni kell a hivatali gondnokot, vagy a helyettesét.

- | | |
|---|----------------------------|
| 2. Skorka András hivatali gondnok | TEL: 06 20/5394-890 |
| 2. Pintér Zoltán gondnok helyettes | TEL: 06 20/5751-449 |
| 3. Dr. Melis János | TEL: 06 20/5394-919 |
| 4. Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző | TEL: 06 20/5763-404 |
| 5. Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető | TEL: 06 20/5394-724 |

A "TEENDŐK TŰZ ESETÉN" a "TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT" része, az abban foglaltakat a Hivatal minden dolgozójának be kell tartani.

Szarvas, 2016. december 8.

Dr. Melis János
jegyző



SZARVASI POLGÁRMESTERI
HIVATAL
ÉS TELEPHELYEI

5540 SZARVAS
Szabadság út 36.

Tűzvédelmi Szabályzat
KIVONAT
Közbiztonsági Centrum
Petőfi u. 12.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. §. (1) bekezdése és a 30/1996. (XII. 6.) BM. illetve a 54/2014 (XII. 5.) BM. (OTSZ) rendeletek alapján az alábbi

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATOT

adom ki.

Minden vezető beosztású dolgozó köteles ezen tűzvédelmi szabályzatot teljes egészében megismerni, a benne foglaltakat munkája során alkalmazni.

Beosztás változás, illetve személycsere esetén az utasítás munkaköri átadás – átvétel tárgyát képezi.

A HIVATAL TŰZVÉDELMI SZERVEZETE:

- 1. POLGÁRMESTER**
- 2. JEGYZŐ**
- 3. OSZTÁLYVEZETŐK**
- 4. HIVATALI GONDNOK**
- 5. KÖZTISZTVISELŐK, HIVATALI MUNKATÁRSOK**

POLGÁRMESTER FELADATAI

- 1. A létesítmény tulajdonosa (Szarvas Városi Önkormányzat) képviselőjeként felelős a vezetése alatt álló intézmény tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban és szabályzatokban foglaltak végrehajtásáért és végrehajtatásáért.**
- 2. A Katasztrófavédelem által tartott tűzvédelmi ellenőrzéseken részt vesz, vagy intézkedésre jogosult megbízottjával képviselteti magát.**
- 3. A Munka Törvénykönyv, illetve a munkaszerződés alapján szabálysértési eljárást kezdeményez a Tűzvédelmi Szabályzatban rögzített szabályok, előírások megszegőivel szemben.**
- 4. Biztosítja a Hivatal működtetéséhez szükséges anyagi javakat, tűzvédelmi eszközök, felszerelések, berendezések vásárlása illetve fejlesztésekor.**

JEGYZŐ FELADATAI

- 1. A Jegyző a Hivatal tűzvédelmi helyzetére, valamint a tűzoltás feltételeire kiható változást, annak megtétele előtt legalább 15 nappal köteles az illetékes Katasztrófavédelmi kirendeltségnek (szeghalom) bejelenteni és gondoskodni a tűzoltás feltételeiről.**
- 2. Nyilvántartatja a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett dolgozókat és gondoskodik a tűzvédelmi szakvizsgák érvényességéről.**
- 3. Elvégezteti a Hivatal helyiségeinek tűzveszélyességi kockázati besorolását. A változásokat figyelemmel kíséri és azoknak megfelelően módosíttatja a besorolást.**
- 4. Szervezteti és irányíttatja a dolgozók tűzvédelmi oktatását.**
- 5. A Katasztrófavédelem megkeresésére, a megelőző tűzvédelmi rendelkezések megállapítása céljából köteles a tűzvédelmi helyzet értékeléséhez szükséges**

adatokat a hatóság rendelkezésére bocsátani. Szükség esetén szakvéleményt kikérni. Rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok, előírások megtartását, hiányosság esetén intézkedik annak megszüntetésére.

6. **Megszervezi a létesítmény tűzvédelmi szervezetét és biztosítja működési feltételeit.**
7. **Az Önkormányzat, illetve Hivatal bővítési terveinek elkészítéséről, új gépek, berendezések, technológiák alkalmazása előtt tűzvédelmi szakembert tájékoztat és a döntések meghozatalánál véleményét figyelembe veszi.**
8. **Új beruházás vagy tevékenység változás esetén szakhatósággal konzultál és beszerzi a szükséges szakhatósági engedélyeket.**
9. **Írásban engedélyezi az alkalmi tűzveszélyes tevékenységet, illetve erre alkalmas személyt bíz meg.**

OSZTÁLYVEZETŐK FELADATAI

1. **Átruházott hatáskörben közvetlenül szervezik és irányítják a tűzvédelmet saját munkaterületükön.**
2. **Évente egy alkalommal részt vesznek a Hivatal egészére kiterjedő tűzvédelmi szemlén. Személyesen részt vesznek a Katasztrófavédelem által tartott tűzvédelmi szemléken.**
3. **Gondoskodnak a felügyeletük alá tartozó dolgozók tűzvédelmi oktatásáról, az új felvételes dolgozók munkába lépés előtti valamint az időszakos munkavállalók munka kezdetén történő tűzvédelmi oktatásáról.**

HIVATALI GONDNOK FELADATAI

1. **Gondoskodik arról, hogy a létesítmény területén üzemeltetett és üzemelésre kerülő gépek, berendezések, eszközök, vonatkozásában a létesítési és a használat tűzvédelmi rendelkezései, előírásai, az MSZ. szabványok előírásai maradéktalanul végrehajtást nyerjenek. Biztosítja, hogy ezen berendezések engedélyek okiratai, üzemeltetési engedélye, műszaki és karbantartási előírásai, valamint a szükséges biztonsági előírásokat tartalmazó gépkönyv az üzemeltető vezetőnek rendelkezésére álljon.**
2. **Felelős a létesítmény területén villamos hálózat, a létesítmények villamos berendezése, a villámhárítók és tartozékaik műszaki állapotának, a rendszeres karbantartásának az ellenőrzéséért, az MSZ. szabványokban előírt állapotban tartásáért.**

- 3. Gondoskodik a Hivatal tűzvédelmi kockázati besorolásától függően a jogszabályban meghatározott időközönként elvégezendő villamos és tűzvédelmi felülvizsgálatokról, intézkedik a hiányosságok megszüntetéséről.**
- 4. Évente egy alkalommal részt vesz a Hivatal egészére kiterjedő tűzvédelmi szemlén. Személyesen részt vesz a Katasztrófavédelem által tartott tűzvédelmi szemléken.**

KÖZTISZTISELŐK, HIVATALI MUNKATÁRSAK FELADATAI

- 1. A tüzesetek megelőzése érdekében minden hivatali munkavállaló köteles a Tűzvédelmi Szabályzatban, jogszabályokban, műszaki leírásokban foglaltakat betartani, munkáját körültekintően végezni úgy, hogy tüzeset ne következhesen be.**
- 2. Minden munkahelyen a munka, tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.**

Az ellenőrzés terjedjen ki a Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak megtartására:

- a villamos berendezések feszültségmentesítésére,**
- a tüzelő, fűtő berendezések, villamos készülékek használaton kívül helyezésére,**
- közlekedési utak szabadon tartására, tűzoltó készülékek, felszerelések hozzáférhetőségének biztosítására,**
- a hulladék eltávolítására,**
- nyílászárók lezárására,**
- az esetlegesen párologó tűzveszélyes anyagok elzárására,**
- minden egyéb, a tűz keletkezését előidézhető vagy a tűz oltását kedvezőtlenül befolyásoló körülmény megszüntetésére.**

A Hivatal és telephelyeinek építményeire, a tűzszakaszra, illetőleg a helyiségekre, a szabadterekre és veszélyességi övezetekre vonatkozó általános érvényű tűzvédelmi használati szabályok és előírások

1. Általános tűzvédelmi szabályok

Az építményt csak használatbavételi (üzemeltetési) engedélyben megállapított rendeltetésének megfelelően, a tűzvédelmi előírások betartásával szabad használni.

Az építményben csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagot szabad tartani. Az építmény üzemi helyiségeiben a Robbanásveszélyes és Tűzveszélyes osztályba tartozó anyagból csak a zavartalan termeléshez szükséges mennyiséget szabad tartani.

A tevékenység során keletkezett hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, a munka befejezése után el kell távolítani a helyiségekből, gépekről stb.

A növényi olajjal, zsírral szennyezett éghető anyagot jól záró fedővel ellátott, nem éghető edényben kell gyűjteni, vagy erre a célra kijelölt helyen kell tartani.

A helyiséget, gépet és berendezést állandóan tisztán kell tartani.

Tűzveszélyes folyadékot szállító csőrendszerrel és tároló edénynél, továbbá gépnél és berendezésnél a folyadék csepegését meg kell akadályozni.

Az építményben lehetőleg fémből készült öltözőszekrényt kell használni. Az olajos, zsíros munkaruha csak fém öltözőszekrényben helyezhető el. A Robbanásveszélyes övezetbe tartozó létesítmények munkahelyein öltözőszekrényt nem szabad elhelyezni.

Az építményben a tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a munkahelyeket. Az ellenőrzéssel megbízott személy köteles megszüntetni, vagy megszüntetésére haladéktalanul intézkedni minden olyan szabálytalanságot, amely tüzet okozhat.

A helyiség bejáratainál a tűzveszélyre és a szükséges magatartásra figyelmeztető táblát kell kifüggeszteni.

2. Dohányzás

Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyen, és annak közvetlen közelében szabad. A dohányzási tilalmat a vonatkozó rendeletnek megfelelő táblával kell jelölni.

A robbanásveszélyes övezetbe tartozó helyiségbe, építménybe, szabadterbe gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.

A kijelölt dohányzóhelyen nem éghető anyagú edénybe kell az elhasznált dohányneműt gyűjteni, tárolni.

A cég működési területén a dohányzásra külön szabályzatot kell alkotni.

3. Közlekedési út

A létesítményben a közlekedési utakat állandóan szabadon kell tartani.

A létesítmény belső közlekedési útjait úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén az ott tartózkodó személyek akadálytalanul a szabadba mehessenek.

A kapubejáratot, folyosót, lépcsőt, belső közlekedési utat, kijáratot, vészkijáratot, teljes szélességében állandóan szabadon kell tartani. 40 méternél szélesebb üzemi helyiségben, középen vagy két oldalon hosszirányban egyenes vonalban végighaladó 3 méter széles, 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirányú utat, 40 méternél nem szélesebb üzemi helyiségben hosszirányban 2,4 méter széles, valamint 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirányú utat, 15 méternél nem szélesebb üzemi helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben 1 méter széles utat kell biztosítani.

Éghető anyag zárttéri raktározásánál, tárolásánál 5 méter tárolási magasságig 1,8 méter, nagyobb tárolási magasság esetén 3 méter széles, keresztirányban 25 méterenként 1 méter széles utat kell biztosítani.

A létesítményben (üzemi és raktárhelyiségek) a közlekedési út széleit 10 cm. Széles, feltűnő színű festéssel meg kell jelölni.

4. Kijárat, vészkijárat

A helyiségek közötti ajtót és egyéb nyílászáró szerkezetet nyitva kell tartani. A Robbanásveszélyes övezetbe sorolt helyiség ajtaját önműködő csukószerkezettel kell ellátni, vagy a nyitva tartás ideje alatt a felügyeletéről kell gondoskodni.

Üzemeltetés alatt a helyiség kijáratát és vészkijáratát kulccsal, vagy retesszel nem szabad lezárni.

A Robbanásveszélyes, illetve Tűzveszélyes övezetbe tartozó létesítményben a kijáratot, utat, folyosót és lépcsőt a szabványban rögzített irányjelző felirattal kell ellátni.

5. Raktározás, tárolás

A Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok nemenként csoportosítva együtt is tárolhatók, kivéve azokat az anyagokat, amelyeknek egymásra való vegyi hatása tüzet, vagy robbanást idézhet elő.

Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal együtt tárolni nem szabad. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét rendszeresen ellenőrizni kell és a káros felmelegedést meg kell akadályozni.

Szilárd éghető anyag (gömb és tűzifa) 6 méter széles, 20 méter hosszú, 4 méter magas asztagban tárolható maximum, épülettől 12 méternél nagyobb távolságban.

Éghető anyag 5 méteres szakaszai között 1 méter széles utat kell szabadon hagyni. Szabadban történő tárolás esetén a tárolási egységek 2 méter, sorok között 4 méter, kerítéstől 1 méter, göngyöleg tárolása esetén minden irányban 20 méter távolságot kell betartani. Éghető anyagból készült földém között legalább 50 cm. légteret kell biztosítani.

Állványos tárolás esetén - a raktározási magasságtól függetlenül – fő közlekedési út legalább 1,2 méter, a közlekedési út pedig legalább 80 cm. legyen.

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag egyedi és gyűjtő csomagolásán az anyag robbanásra, vagy heves égésre való hajlamát szövegesen, vagy piktogrammal kell jelölni.

6. Tüzelő és fűtőberendezések

Az építményekben, helyiségekben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetve használható, amely rendeltetésszerű működés során nem okozhat tüzet, vagy robbanást.

Az égéstermék-elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a teljesítményének megfelelő, illetve arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni.

A fűtést és annak felügyeletét a berendezést nem ismerő, vagy arra egyébként alkalmatlan személyre bízni nem szabad.

Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék maximális hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni.

A tüzelő- és fűtőberendezés, valamint a környezetében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett sem haladja meg az éghető anyag gyulladási hőmérsékletének kétharmadát.

A Robbanásveszélyes övezetbe tartozó helyiségen füstcsövet átvezetni nem szabad.

A Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot és tűzveszélyes folyadékot a központi fűtőberendezés vezetékétől és fűtőtestétől 1 méter távolságon belül elhelyezni nem szabad.

A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli olajtüzelésű berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni.

7. Tűzveszélyes tevékenység

Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat mindaddig, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.

Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra kijelölt helyen szabad végezni.

Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak a létesítmény vezetője, vagy megbízottja előzetes írásbeli engedélye alapján szabad végezni.

A külső vállalat által végzett tűzveszélyes tevékenységre az engedély kiadása a külső vállalat igazgatójának, vagy megbízottjának a feladata. Az engedélyt azonban a létesítmény vezetőjével láttamoztatni kell, aki azt szükség esetén - a helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.

A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyezőnek be kell jelenteni.

Szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. Nyílt lánggal járó tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező (hegesztés, ívhegesztés, lánghegesztés) személy végezhet.

8. Hasadó - nyíló felület

A Robbanásveszélyes övezetbe tartozó helyiséget - a robbanási túlnyomás levezetése céljából - hasadó-nyíló felület alkalmazásával kell létesíteni. A hasadó-nyíló felületet a vonatkozó szabvány szerint kell kialakítani.

9. Világító berendezés

A Robbanásveszélyes övezetbe tartozó helyiségben, szabadtéren, építményben robbanást nem okozó, Tűzveszélyes, illetve Nem tűzveszélyes övezetbe tartozó helyiségben, szabadtéren, építményben a környezetre gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható.

A biztonsági berendezéshez és világításhoz, továbbá a térvilágításhoz külön leválasztó főkapcsolót kell létesíteni.

A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után a hálózatról le kell választani.

A villamos berendezést, ha jogszabály, illetve nemzeti szabvány másként nem rendelkezik:

- A Robbanásveszélyes övezetbe tartozó építményben, szabadtéren legalább három évenként,

- A Tűzveszélyes, illetve Nem tűzveszélyes övezetbe tartozó építményben, szabadtéren legalább hat évenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni.

10. Villamos berendezés

A létesítmény villamos berendezéseit a vonatkozó szabvány szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni.

Az építmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani.

A biztonsági berendezéshez és világításhoz továbbá a térvilágításhoz külön leválasztó főkapcsolót kell létesíteni.

A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén, üzemekben pedig a napi munka befejezése után a hálózatról le kell választani.

A villamos berendezést, ha jogszabály, illetve állami szabvány másként nem rendelkezik:

- **A Robbanásveszélyes övezetbe tartozó építményben, szabadtéren legalább három évenként,**
- **A Tűzveszélyes, illetve Nem tűzveszélyes övezetbe tartozó építményben, szabadtéren legalább hat évenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni.**

11. Gépi berendezés

A Robbanásveszélyes övezetbe tartozó helyiségben és szabad téren csak robbanásbiztos erő- és munkagépet, készüléket, belső égésű motort szabad elhelyezni, illetőleg használni.


A Tűzveszélyes övezetbe tartozó helyiségben, illetőleg építményben csak olyan belső égésű motort szabad elhelyezni, használni, amely a környezetére gyújtási veszélyt nem jelent. Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés, vagy a nyomás emelkedése tüzet, vagy robbanást idézhet elő, a technológia szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését, illetőleg a hőmérséklet, vagy nyomás további emelkedését meghatározott biztonsági határértéken megszünteti.

A forgó, súrlódó gépalkatrésznél a tengelynél tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni.

A tűzveszélyes gépi berendezéseket a gyártó, forgalombahozó a biztonságos használatra vonatkozó technológiai, illetőleg kezelési utasítással köteles ellátni.

12. Tűzoltó berendezés, készülék, felszerelés

Tűzoltó készüléket az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet 16. mellékletének 1. táblázata alapján, oltóanyag egységenként számolva kell kihelyezni. A tűzoltó készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a kijárat, illetőleg a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, helyükről eltávolítani, vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni nem szabad. A tűzoltó berendezést, készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot jogszabály, illetve állami szabvány előírásai szerint, azok hiányában évente ellenőrizni kell, az ellenőrzés megállapításairól nyilvántartást kell vezetni.

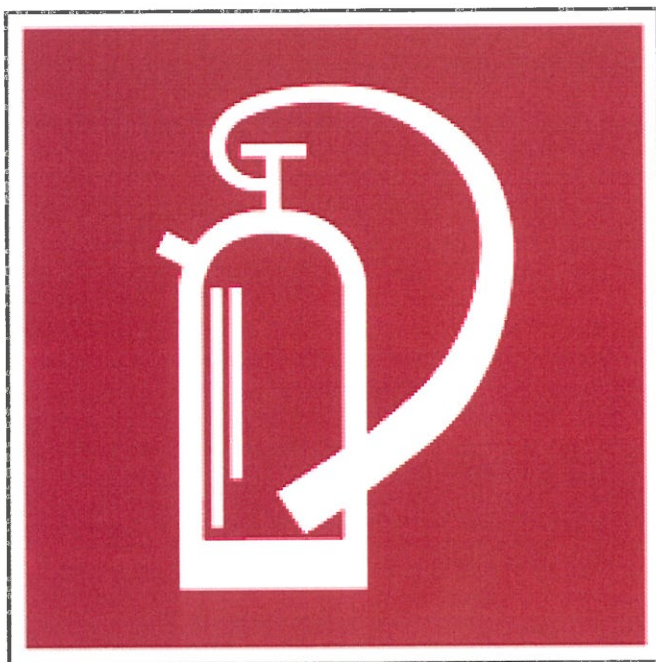

13. Menekülési útvonal, mentés, katasztrófa helyzet

Menekülési útvonalak táblával vannak ellátva a Hivatal területén. Az utánvilágító táblák eltakarása, eltávolítása szigorúan tilos. Sérülésük, meghibásodásuk esetén azonnali pótlásuk szükséges. A Hivatal területén tartózkodó, ügyet intéző állampolgárokat vészhelyzet esetén a munkavállalók terelik ki az épületből. A Hivatal udvarán a tűzoltóság, katasztrófavédelem, mentő, rendőrség szabad mozgását biztosítani kell.

A Hivatalban, zárt térben elhelyezett tűzoltó készülékeket az OTSZ szerint utánvilágító, a készüléket szimbolizáló táblával kell jelölni. A tűzoltó készülékeket illetve jelző tábláikat eltorlaszolni szigorúan tilos.

ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG ENGEDÉLYEZÉSE

A Hivatal területén alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet a jegyző megbízásából csak a hivatal gondnok engedélye alapján, előzetes konzultáció után lehet végezni.

A dolgozók testi épsége, valamint az önkormányzat tulajdonának tűztől való megvédése érdekében alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (hegesztés, lángvágás, forrasztás stb.) a következő előírások betartásával lehet végezni:

- **A tűzveszélyes munkálatokat a munka megkezdése előtt a tulajdonosnak be kell jelenteni, aki tűzvédelmi szakember útján köteles az engedélyt kiadónak a betartandó előírásokat ismertetni.**
- **Hegesztésnél minden esetben állandó, egyéb tűzveszélyes munkánál pedig a helyi körülményektől függő állandó, vagy időszakos felügyeletről kell gondoskodni.**
- **A felügyeletet az engedély kiadója által megbízott személy látja el. Az engedélyt két példányban kell kiállítani. Az egyik példányt a munkavégzőnek, a másik példányt az intézményvezetőnek kell átadni.**
- **A tevékenység után a munkát végző (felügyeletet ellátó) a helyszínt köteles átvizsgálni és megszüntetni minden olyan körülményt, ami tüzet okozhat.**
- **A munkahelyet a tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt meg kell tisztítani az éghető anyagoktól, hulladékoktól.**
- **A hegesztés helyétől az éghető anyagokat legalább 5 méter távolságra kell elhelyezni, s célszerű letakarni nem éghető anyagú eszközzel.**
- **Ha a hegesztést éghető anyagú padozatú helyiségben végzik, úgy a padozatot 5 méteres körzetben vízzel fel kell locsolni.**
- **Ha a hegesztés falon átmenő szerelvényen történik, vagy a közelben faláttörés van, meg kell vizsgálni a szomszédos helyiséget is.**
- **Nyílt lánggal járó tűzveszélyes tevékenységet csak olyan személy végezhet, akinek meg van a szakképesítése és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik.**
- **Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet engedélyezők névjegyzéke:**

Hivatal gondnok

TŰZVÉDELMI OKTATÁS

**A Hivatal jegyzője köteles gondoskodni arról, hogy dolgozói a munka,-
illetőleg a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket munkába
állításuk előtt elsajátítsák és a tűz esetén végezendő feladatokat ismerjék,
illetve előírt tűzvédelmi szakvizsgát letegyék.**

**A munkáltató azokat a dolgozókat, akik a munkakörükhöz szükséges
tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkeznek, - annak megszerzéséig - az adott
munkakörben nem foglalkoztathatja.**

**A Hivatal a dolgozóit a munkába állításkor, ezt követően szükség szerint
köteles a munkakörükhöz megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesíteni. A
dolgozókat évente egy alkalommal, illetőleg ha munkakörük változik, vagy új
technológia kerül alkalmazásra, tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.**

A dolgozók az oktatáson való részvételüket aláírásukkal igazolják.

Az oktatás terjedjen ki:

- **A munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyességére.**
- **A munkahelyre vonatkozó megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre.**
- **Tűzjelzés lehetőségére, módjára.**
- **A tűz esetén követendő magatartásra, tűz eseténi feladatokra. Személyek
értesítése, mentése, anyagi javak mentése.**
- **A munkahelyen található, illetve elhelyezett tűzoltókészülékek, eszközök és
felszerelések használatára.**
- **A tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire.**

**A következő munkakörökben lévő dolgozók kötelezettek tűzvédelmi
szakvizsgára:**

- **A nyílt lánggal járó tevékenységet végzők és a Robbanásveszélyes osztályba
tartozó anyagfelhasználók, illetve gépkezelői, és azok közvetlen irányítója,
éghető gáz felhasználók.**

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁRA KÖTELEZETTEK JEGYZÉKE :

A Hivatal építményeire, szabadtereire és helyiségeire vonatkozó tűzvédelmi szabályok, előírások

1. IRODÁK, KAMERASZOBA

Az iroda helyiségek Tűzveszélyes osztályba, AK kockázati besorolásba tartoznak.

A helyiségek ajtóit, és a közlekedést szolgáló utakat eltorlaszolni átmenetileg sem szabad.

A tűzoltóság értesítése céljából a telefonkészülékek közelében jól látható helyen a Katasztrófavédelem és a tűzoltóság hívószámát (105, 112) fel kell tüntetni.

Az irodákban a papír és egyéb éghető hulladékok gyűjtésére megfelelő edényt (papírkosár) kell biztosítani, amelyeket naponta ki kell üríteni.

A helyiségekben esetenként használt elektromos főzőberendezések (kávéfőző, rezsó) alá nem éghető anyagú alátétet kell elhelyezni.

A munka befejezése után azokat az elektromos berendezéseket, készülékeket, amelyek nem folyamatos üzemet biztosítanak, a hálózatról le kell választani.

A munka befejezése után az irodákat tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálni. Az irodában magasabb tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tilos tárolni.

2. KÖZLEKEDŐ, FOGADÓTÉR

A közlekedő Tűzveszélyes osztályba, AK kockázati besorolásba tartozik. A helyiségben magasabb tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tilos tárolni.

A közlekedőket teljes szélességében szabadon kell tartani, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. A közlekedőben elhelyezett tűzoltó készülékeket eltávolítani, eltorlaszolni, letakarni tilos.

3. VIZESBLOKK

A helyiségek Nem tűzveszélyes osztályba, AK kockázati besorolásba tartoznak.

A helyiségekben magasabb tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tilos tárolni. A helyiségekben a közlekedést szolgáló utat és ajtót állandóan szabadon kell tartani.

4. TEAKONYHA

A konyha helyiség Tűzveszélyes osztályba, AK kockázati besorolásba tartozik. A helyiségben a közlekedést szolgáló utat és ajtót állandóan szabadon kell tartani.

A konyhában elhelyezett gázüzemű főzőberendezések éves karbantartását és felülvizsgálatát el kell végezni.

A főzőberendezésekre vonatkozó használati utasítást jól látható helyen kell elhelyezni.

A konyhához tartozó közlekedő folyosón rendszeresített tűzoltó készüléket könnyen hozzáférhető helyre kell elhelyezni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

A munka befejezése után a helyiséget tűzvédelmi szempontból (főzőberendezések, tárolás stb.) át kell vizsgálni.

5. TÁRGYALÓ

A helyiség Tűzveszélyes osztályba, AK kockázati besorolásba tartozik. A helyiség ajtóit, a közlekedésre szolgáló utakat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. A helyiség ajtóit napközben kulccsal zárni nem szabad, éjszakára a kulcsokat az ajtóban vagy a titkárságon kell elhelyezni.

A tárgyalóban dohányozni tilos. A tárgyalót elhagyó utolsó személynek tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálnia a helyiséget, és a tűzveszélyre utaló szabálytalanságokat meg kell szüntetnie.

A tárgyalóban egyszerre csak az ott elhelyezett székek számának megfelelő személy tartózkodhat, az ajtók nyílási iránya miatt (maximum 50 fő!).

6. GÁZKAZÁN ÉS KÖRNYEZETE

A kazán és környezete Tűzveszélyes osztályba, AK kockázati besorolásba tartozik.

A kazán környezetében a dohányzás és nyílt láng használata tilos, melyet a kazán mellett jól láthatóan jelölni kell. A kazán környezetében éghető anyagot tárolni tilos.

A kazán szerelését csak arra kioktatott személy végezheti. A kazán javítását csak szakember végezheti.

A helyiség elhagyása során ellenőrizni kell a tűzvédelmi szabályok megtartását. A kazán mellett 1 db 6kg-os MSZEN szabvány alapján gyártott ABC porral oltót kell elhelyezni. A készüléket utánvilágító táblával jelölni kell. A gázkazánt évente felül kell vizsgálni.

7. RAKTÁRAK

A raktár helyiségek Tűzveszélyes osztályba, AK kockázati besorolásba tartoznak.

A helyiségekben dohányozni tilos.

A raktárakban nyílt lánggal járó tevékenységet végezni, illetve világítást alkalmazni tilos.

A helyiségekben tárolt anyagokat, anyagféleségenként csoportosítva, az utasítás általános részében a „Raktározás és tárolás” fejezetben leírtaknak megfelelően kell tárolni. A raktárak kulcsait az irodában kell elhelyezni (illetve elérhető helyen tartani).

A helyiségekben elhelyezett tűzoltó készülékeket eltorlaszolni átmenetileg sem szabad.

A közlekedést szolgáló utakat, ajtókat állandóan szabadon kell hagyni.

A munka (anyagkiadás, anyagfogadás stb.) befejezése után a raktárhelyiségeket tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálni, és a tüzet okozható szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

8. KLUBHELYISÉG

A helyiség Tűzveszélyes osztályba, AK kockázati besorolásba tartozik. A helyiség ajtóit, a közlekedésre szolgáló utakat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. A helyiség ajtóit napközben kulccsal zárni nem szabad, éjszakára a kulcsokat az ajtóban vagy a nevelői szobában kell elhelyezni.

A klubhelyiségben elhelyezett elektromos berendezéseket (televízió, rádió) csak hozzá értő személy kezelheti.

A helyiségben dohányozni tilos. A helyiséget elhagyó utolsó személynek tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálni a helyiséget, és a tűzveszélyre utaló szabálytalanságokat meg kell szüntetnie.

ZÁRADÉK:

Ezen „TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT”-ban foglaltak be nem tartása esetén jogkörömnél fogva munkahelyi, súlyosabb esetben szabálysértési, illetve büntetőjogi felelősségrevonást fogok kezdeményezni.

Szarvas, 2016. december 8.


Dr. Melis János
jegyző



TEENDŐK TŰZ ESETÉN

TŰZJELZÉS

A keletkezett tüzet a Hivatal bármelyik dolgozójának kötelessége azonnal az irodában elhelyezett telefonkészülékről jelezni a 105-ös, vagy 112-es telefonszámon, ahol kérni kell a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Központi Ügyeletét.

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

- **A tűzeset pontos helyét (város, utca, megközelítési lehetőség).**
- **Pontosan meg kell határozni, hogy mi ég, mi van veszélyeztetve (raktár, gép, készlet stb.).**
- **Meg kell határozni a tűz terjedelmét (az épületben, épületre mennyire terjedt el).**
- **Emberélet van-e veszélyben.**
- **A tűzesetet jelentő személy neve, telefonszáma, amelyről a tűzesetet jelezte.**

A Katasztrófavédelem, illetve a hivatásos tűzoltóság értesítése után a tüzet azonnal jelenteni kell a következő személyeknek:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Skorka András hivatali gondnok | TEL: 06 20/5394-890 |
| 2. Pintér Zoltán gondnok helyettes | TEL: 06 20/5751-449 |
| 3. Dr. Melis János | TEL: 06 20/5394-919 |
| 4. Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző | TEL: 06 20/5763-404 |

TŰZOLTÁSSAL KAPCSOLATOS TEENDŐK:

- **A tűz észlelője köteles a tüzet hangos kiáltással az épületben tartózkodók tudomására hozni.**
- **Tűz esetén a helyiségekből a tűzoltásban részt nem vevő személyeket el kell távolítani.**
- **A jegyző, vagy a hivatali gondnok, távollétükben az aljegyző irányításával megkezdik a tűz oltását, illetve élet- és vagyonmentési munkákat. A tűzoltás, mentés megkezdése előtt végre kell hajtani az épület áramtalanítását.**
- **A riasztott katasztrófavédelmet, illetve a hivatásos tűzoltókat a Hivatal bejáratánál egy személynek fogadnia kell, részükre a szükséges tájékoztatást megadja. A katasztrófavédelem helyszínre érkezésekor a tűzoltás egyszemélyi felelős vezetője a katasztrófavédelmi művelet szolgálat ügyeletesé.**
- **A tűzoltásvezetőt tájékoztatni kell a Hivatal vezetőinek, dolgozóinak arról, hogy a tűz helyszínén addig milyen intézkedéseket tettek. Végrehajtják a tűzoltásvezető intézkedéseit, illetve segítik munkáját.**
- **A rendfenntartás és a megmentett áruk őrzésére, illetve arról történő gondoskodás felelőse: a hivatali gondnok, illetve helyettese.**
- **Minden dolgozó köteles a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tűzoltásvezetőjének utasításait végrehajtani.**
- **A tűzoltásban részt nem vevő személyeket a helyszínrajzon feltüntetett irányokban az épületből el kell távolítani.**

Munkaszüneti napon, illetve éjszaka keletkezett tűz esetén a tűz észlelője köteles a tüzet jelezni a 105, vagy 112 telefonon, ahol kérni kell a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Központi Ügyeletét. Telefonon értesíteni kell a hivatali gondnokot, vagy a helyettesét.

2. Skorka András hivatali gondnok **TEL: 06 20/5394-890**

2. Pintér Zoltán gondnok helyettes **TEL: 06 20/5751-449**

3. Dr. Melis János **TEL: 06 20/5394-919**

4. Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző **TEL: 06 20/5763-404**

A "TEENDŐK TŰZ ESETÉN" a "TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT" része, az abban foglaltakat a Hivatal minden dolgozójának be kell tartani.

Szarvas, 2016. december 8.

Dr. Melis János
jegyző



Engedély

alkalmi tűzveszélyes tevékenység végzéséhez

..... Sorszám

Az engedélyt kiállító vállalat (szerv)

neve:.....

.....

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ XVIII. fejezet 91. pontjában foglaltak, valamint a év

..... hó nap megtartott szemle alapján év

..... hó nap órától év.....

..... nap óráig a

.....

.....

.....

/üzem, telephely, épület pontos megnevezése/ területén végzendő tűzveszélyes munkát

.....

(tevékenység pontos leírása) az alábbi tűzvédelmi előírások végrehajtása mellett engedélyezem:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7.....

8.....

.....

engedélyező neve, beosztása

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, azok betartásáért büntetőjogilag felelősséget vállalok.

..... év hó nap

.....
üzemvezető, telepvezető aláírása

.....
munkát végző aláírása, tűzvédelmi
szakvizsga kelte, száma

Nyilvántartási napló tűzoltó készülékekhez

„A készenlétben tartó neve:.....

Az ellenőrző vizsgálatokat végző neve(i):.....

A karbantartó személy(ek) neve(i):.....

Sor- szám	A tűzoltó készülék				A vizsgálat dátuma (hónap, nap)				Javítás szükséges	Megjegyzés
	készlenléti helye	típusa	gyári száma	Gyártási éve	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Vizsgálatot végző aláírása:

SZARVASI POLGÁRMESTERI
HIVATAL
ÉS TELEPHELYEI

5540 SZARVAS
Szabadság út 36.

Teendők tűz esetén
KIVONAT
Közbiztonsági Központ
Petőfi u. 12.

TEENDŐK TŰZ ESETÉN

TŰZJELZÉS

A keletkezett tüzet a Hivatal bármelyik dolgozójának kötelessége azonnal az irodában elhelyezett telefonkészülékről jelezni a 105-ös, vagy 112-es telefonszámon, ahol kérni kell a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Központi Ügyeletét.

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

- **A tüzeset pontos helyét (város, utca, megközelítési lehetőség).**
- **Pontosan meg kell határozni, hogy mi ég, mi van veszélyeztetve (raktár, gép, készlet stb.).**
- **Meg kell határozni a tűz terjedelmét (az épületben, épületre mennyire terjedt el).**
- **Emberélet van-e veszélyben.**
- **A tüzesetet jelentő személy neve, telefonszáma, amelyről a tüzesetet jelezte.**

A Katasztrófavédelem, illetve a hivatásos tűzoltóság értesítése után a tüzet azonnal jelenteni kell a következő személyeknek:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Skorka András hivatali gondnok | TEL: 06 20/5394-890 |
| 2. Pintér Zoltán gondnok helyettes | TEL: 06 20/5751-449 |
| 3. Dr. Melis János | TEL: 06 20/5394-919 |
| 4. Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző | TEL: 06 20/5763-404 |

TŰZOLTÁSSAL KAPCSOLATOS TEENDŐK:

- **A tűz észlelője köteles a tüzet hangos kiáltással az épületben tartózkodók tudomására hozni.**
- **Tűz esetén a helyiségekből a tűzoltásban részt nem vevő személyeket el kell távolítani.**
- **A jegyző, vagy a hivatali gondnok, távollétükben az aljegyző irányításával megkezdik a tűz oltását, illetve élet- és vagyonmentési munkákat. A tűzoltás, mentés megkezdése előtt végre kell hajtani az épület áramtalanítását.**
- **A riasztott katasztrófavédelmet, illetve a hivatásos tűzoltókat a Hivatal bejáratánál egy személynek fogadnia kell, részükre a szükséges tájékoztatást megadja. A katasztrófavédelem helyszínre érkezésekor a tűzoltás egyszemélyi felelős vezetője a katasztrófavédelmi művelet szolgálat ügyeletese.**
- **A tűzoltásvezetőt tájékoztatni kell a Hivatal vezetőinek, dolgozóinak arról, hogy a tűz helyszínén addig milyen intézkedéseket tettek. Végrehajtják a tűzoltásvezető intézkedéseit, illetve segítik munkáját.**
- **A rendfenntartás és a megmentett áruk őrzésére, illetve arról történő gondoskodás felelőse: a hivatali gondnok, illetve helyettese.**
- **Minden dolgozó köteles a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tűzoltásvezetőjének utasításait végrehajtani.**
- **A tűzoltásban részt nem vevő személyeket a helyszínrajzon feltüntetett irányokban az épületből el kell távolítani.**

Munkaszüneti napon, illetve éjszaka keletkezett tűz esetén a tűz észlelője köteles a tüzet jelezni a 105, vagy 112 telefonon, ahol kérni kell a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Központi Ügyeletét. Telefonon értesíteni kell a hivatali gondnokot, vagy a helyettesét.

2. Skorka András hivatali gondnok TEL: 06 20/5394-890

2. Pintér Zoltán gondnok helyettes TEL: 06 20/5751-449

3. Dr. Melis János TEL: 06 20/5394-919

4. Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző TEL: 06 20/5763-404

A "TEENDŐK TŰZ ESETÉN" a "TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT" része, az abban foglaltakat a Hivatal minden dolgozójának be kell tartani.

Szarvas, 2016. december 8.

**Dr. Melis János
jegyző**

